


SAN POLO
percorso 2: TRIBUNALE RIALTO
da civico 119 a sottoportego Banco Giro
civico 83
lunghezza mt. 28
quota intervento + 110 cm

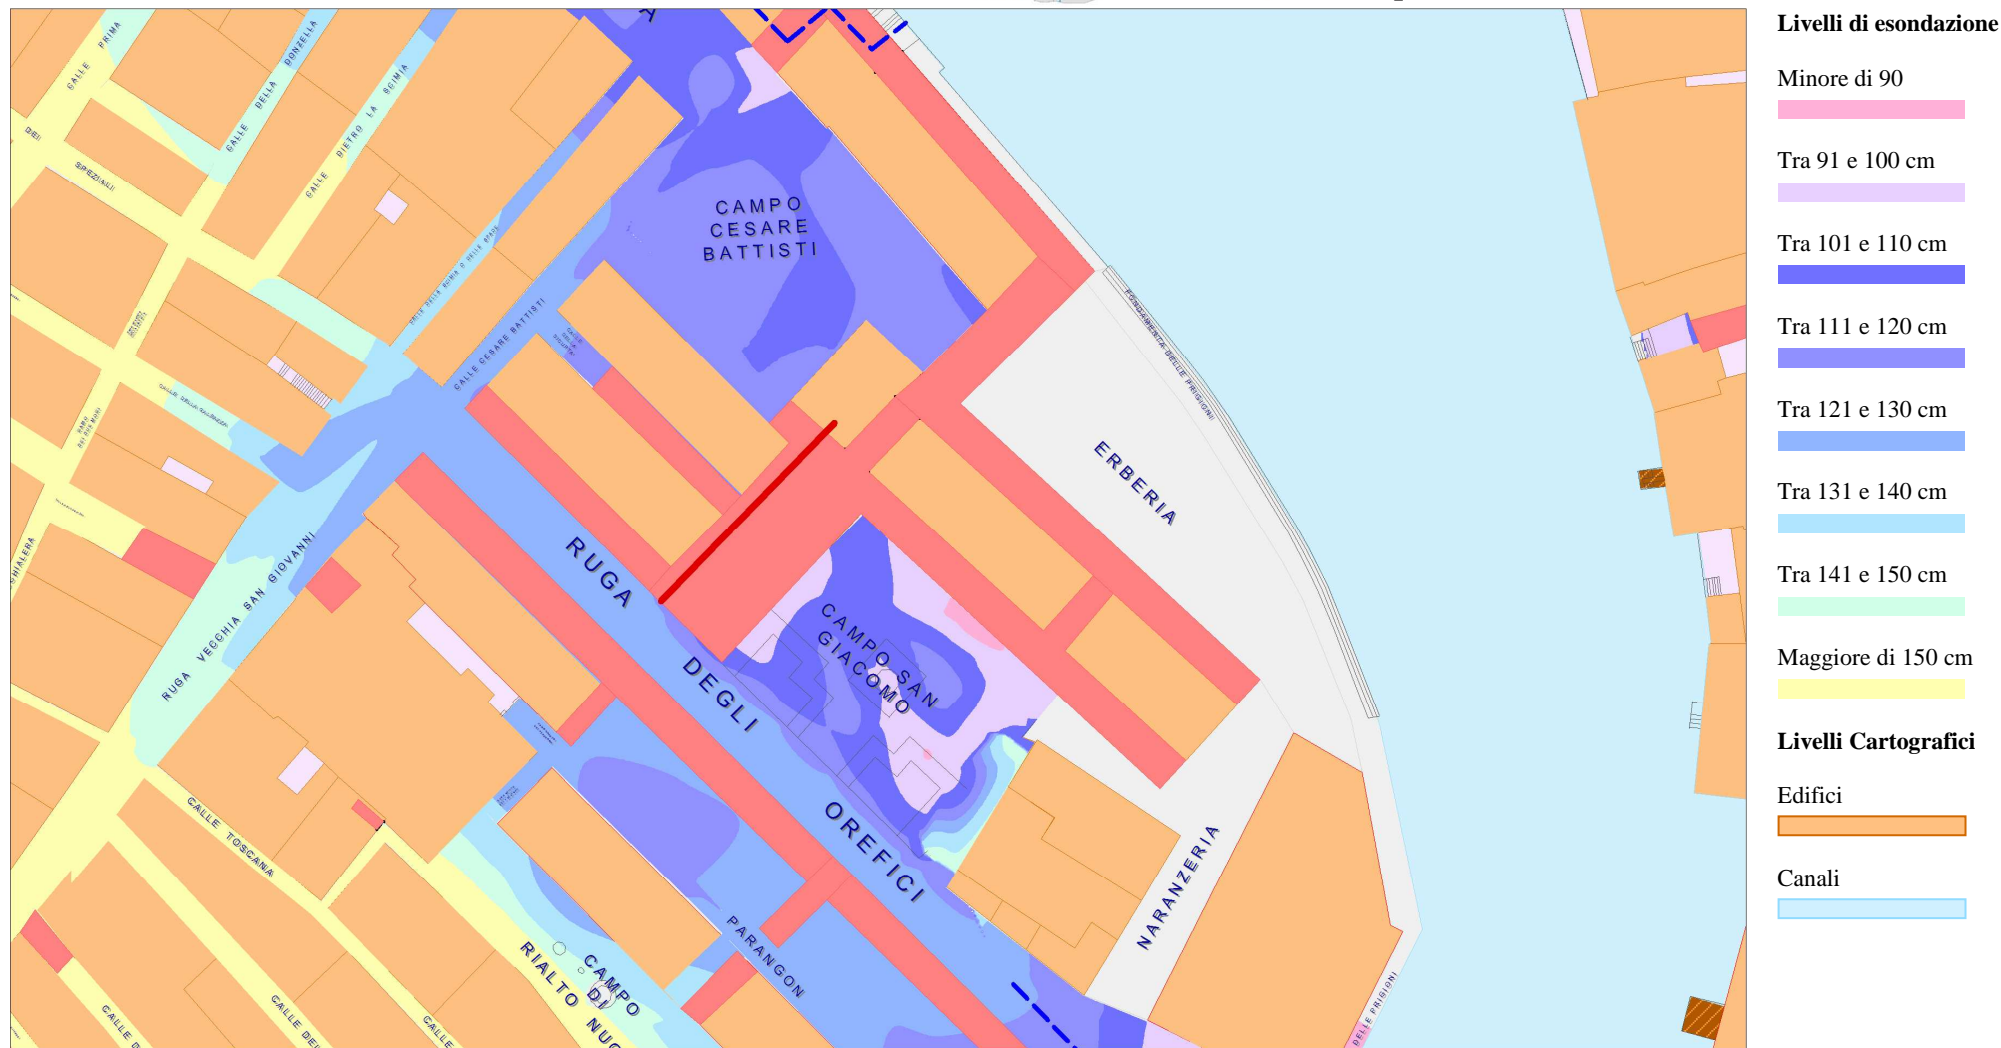

Livelli di esondazione

- Minore di 90
- Tra 91 e 100 cm
- Tra 101 e 110 cm
- Tra 111 e 120 cm
- Tra 121 e 130 cm
- Tra 131 e 140 cm
- Tra 141 e 150 cm
- Maggiore di 150 cm

Livelli Cartografici

- Edifici
- Canali

Percorsi

- percorso interessato
- altri percorsi

Caratteristiche del percorso

N° TAVOLE cm 400x100 N° CAVALLETTI h. cm 25 N° CAVALLETTI h. cm 50

7

6

11