


APPALTO PER LA GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI,
ELETTRICI ED ALTRI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA'
DEL COMUNE DI VENEZIA CON INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
ED OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA
C.I.G.: 267232692B

COMUNE DI
VENEZIA

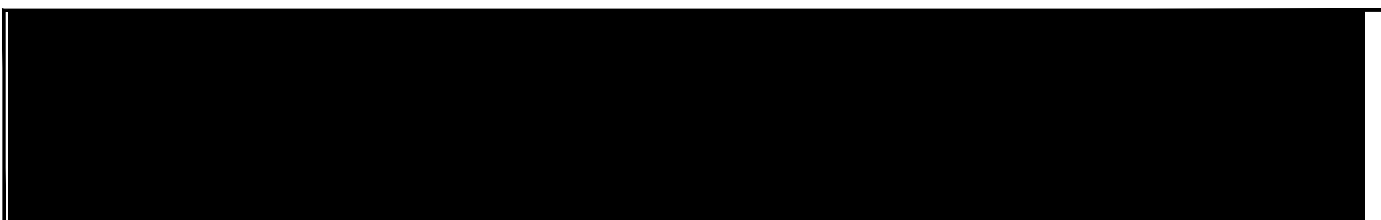

Committente:	Tavola
COMUNE DI VENEZIA	PV_E01

Oggetto:	Scala
COMUNE DI VENEZIA - APPALTO GESTIONE CALORE PERIZIA DI VARIANTE 1	Archivio
	13082

Elaborato:	PERIZIA DI VARIANTE 1
13082_224011_PV_E01_rev00	Data
Schema unifilare quadro elettrico cabina MT/BT	Gennaio 2026
Nuovo Archivio Comunale	
Via E.C. Pertini,16 - Mestre/Carpenedo (VE)	

Rev.	Data	Disegnato	Elaborato	Approvato	Descrizione

RIF. QUADRO: EL I302 MA 4621

Ve: 400Volt–50Hz

Vi: 660Volt–50Hz


In: 1250A

Grado Protez.: IP30


P.d.l.: 10KA

QUADRO ELETTRICO DI CABINA – Q.MT

	DATA: 24.04.2015	COMMITTENTE: ARCHIVIO DI VENEZIA VIA E.C. PERTINI MESTRE– VENEZIA	DESCRIZIONE/OGGETTO: SCHEMA QUADRO ELETTRICO DI CABINA Q–MT	Archivio	FG. N. 1	di FG. 3
	DIS.: M .S .			N° DIS.		FORMATO: A4
	AGG.: 29.04.2015					

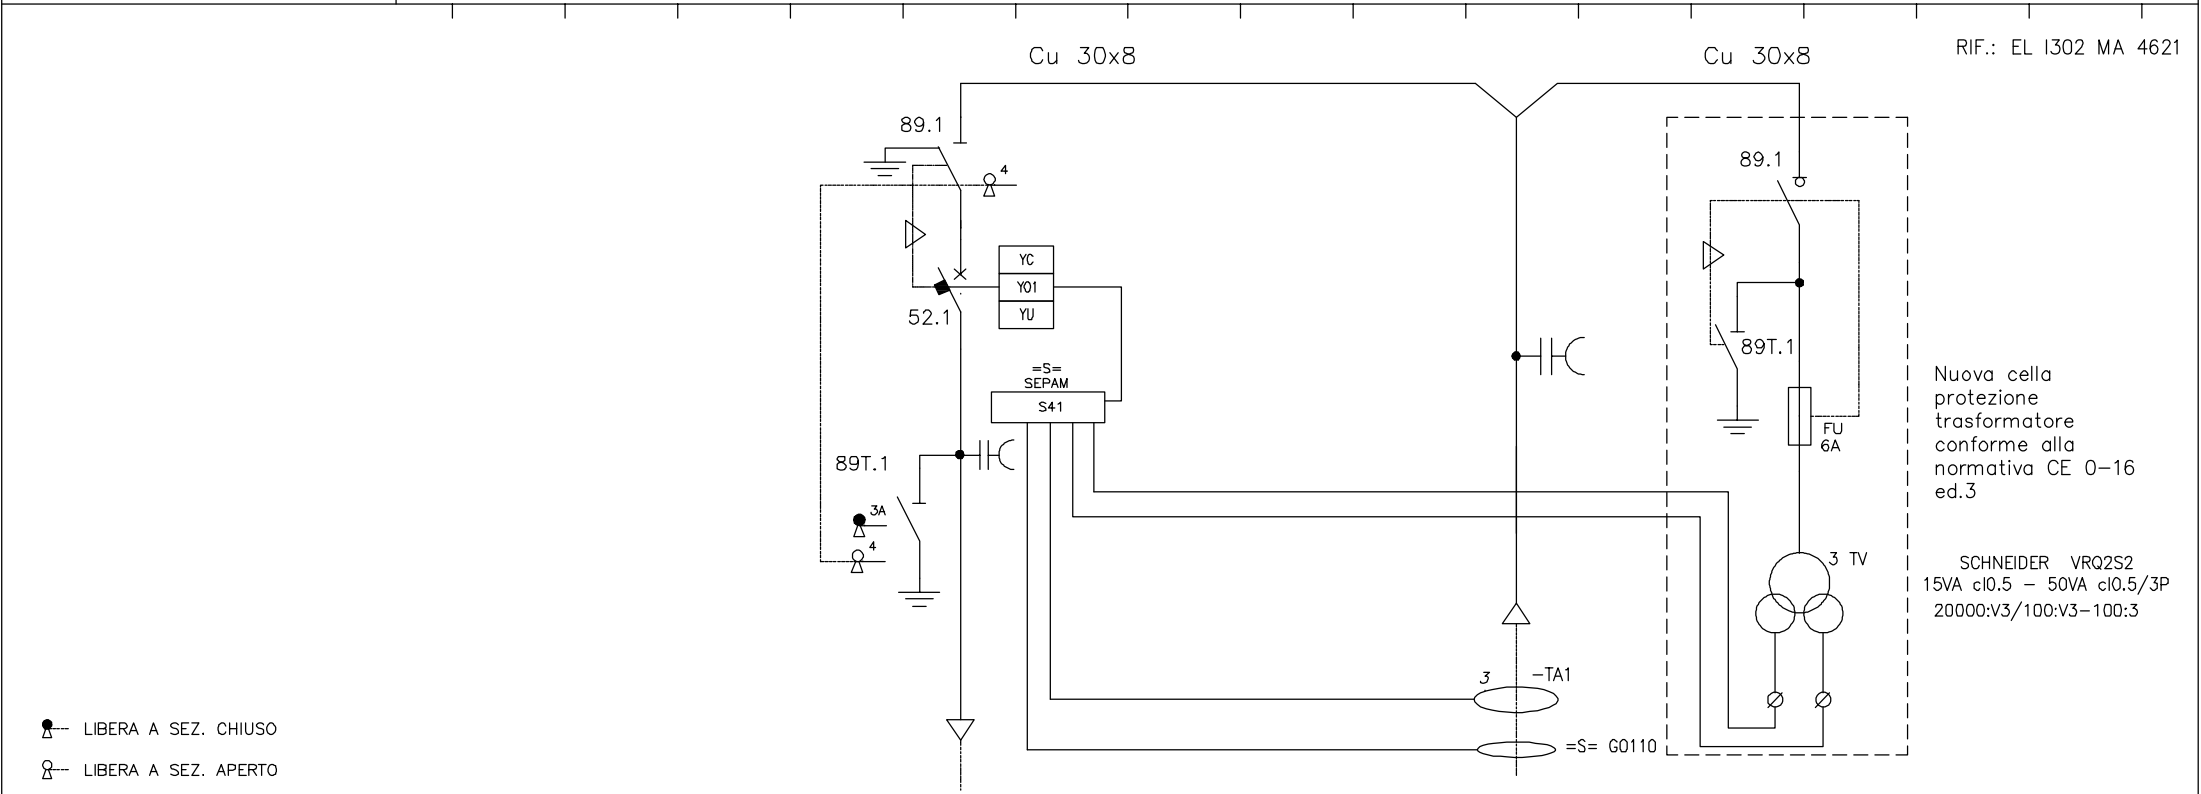

DATI QUADRO	ITEM		2-VS/T		1- R		TM	
	CODICE/DESCRIZIONE		249240014 2- PROTEZIONE LINEA		250240001 1- ARRIVO LINEA 20KV		CELLA TV (67N - 59 Vo)	
	TENSIONE NOMINALE/ESERCIZIO		24kV		24kV		24kV	
	CORRENTE NOMINALE		400A		400A		630A	
	CORRENTE BREVE DURATA		12,5kAx1s		12,5kAx1s		16kAx1s	
DATI APPARECCHIATURE	INTERRUTTORE MT	MARCA/TIPO	FLUVAC					
		DATI TECNICI	24kV 630A 16kAx1s					
	FUSIBILE	TIPO					SCHNEIDER	
		TARATURA					24KV 6A	
	PROTEZIONI	MARCA	=S=					
		TIPO	SEPAM S41					
	INTERR. DI MANOVRA - SEZIONATORE " VEI "	TIPO						
		CORRENTE NOMINALE	400A					
	STRUMENTAZIONE	MARCA						
		TIPO						
	TRASFORMATORE TENSIONE / CORRENTE	MARCA	=S= TLP160		=S= G0110			
		RAPPORTO	TA N°3 (5-2500/22.5mVA)		TO N°1 - 450/1A			
		PRESTAZ./CLASSE	TA (cl. 5P)					
LINEA	TIPO							
	SEZIONE	LUNGH.						

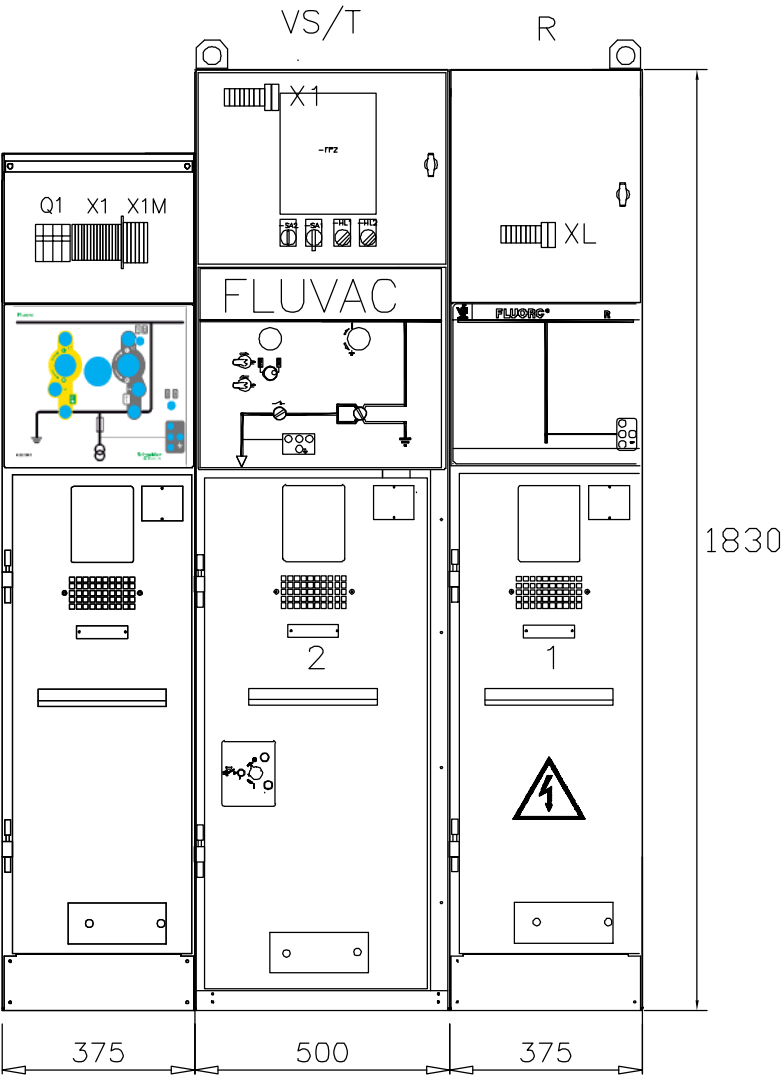

SELO = LG.

DATA: 24.04.2015
DIS.: M .S .
AGG.: 29.04.2015

COMMITENTE:
ARCHIVIO DI VENEZIA
VIA E.C. PERTINI
MESTRE- VENEZIA

DESCRIZIONE/OGGETTO:
SCHEMA QUADRO ELETTRICO DI CABINA
Q-MT


Archivio	FG. N. 3	di FG. 3
N° DIS.		FORMATO: A4

COSTRUTTORE: ELETTRONOVA S.n.c.
RIF. QUADRO: EL I302 MA 4621


Ve: 400Volt–50Hz
Vi: 660Volt–50Hz
In: 1250A
Grado Protez.: IP30
P.d.I.: 10KA

QUADRO ELETTRICO DI CABINA – Q.BT

	DATA: 24.04.2015	COMMITTENTE: ARCHIVIO DI VENEZIA VIA E.C. PERTINI MESTRE– VENEZIA	DESCRIZIONE/OGGETTO: SCHEMA QUADRO ELETTRICO DI CABINA Q–BT	Archivio	FG. N.	di FG.
	DIS.: M. S.			N° DIS.		FORMATO: A4
	AGG.: 29.04.2015					

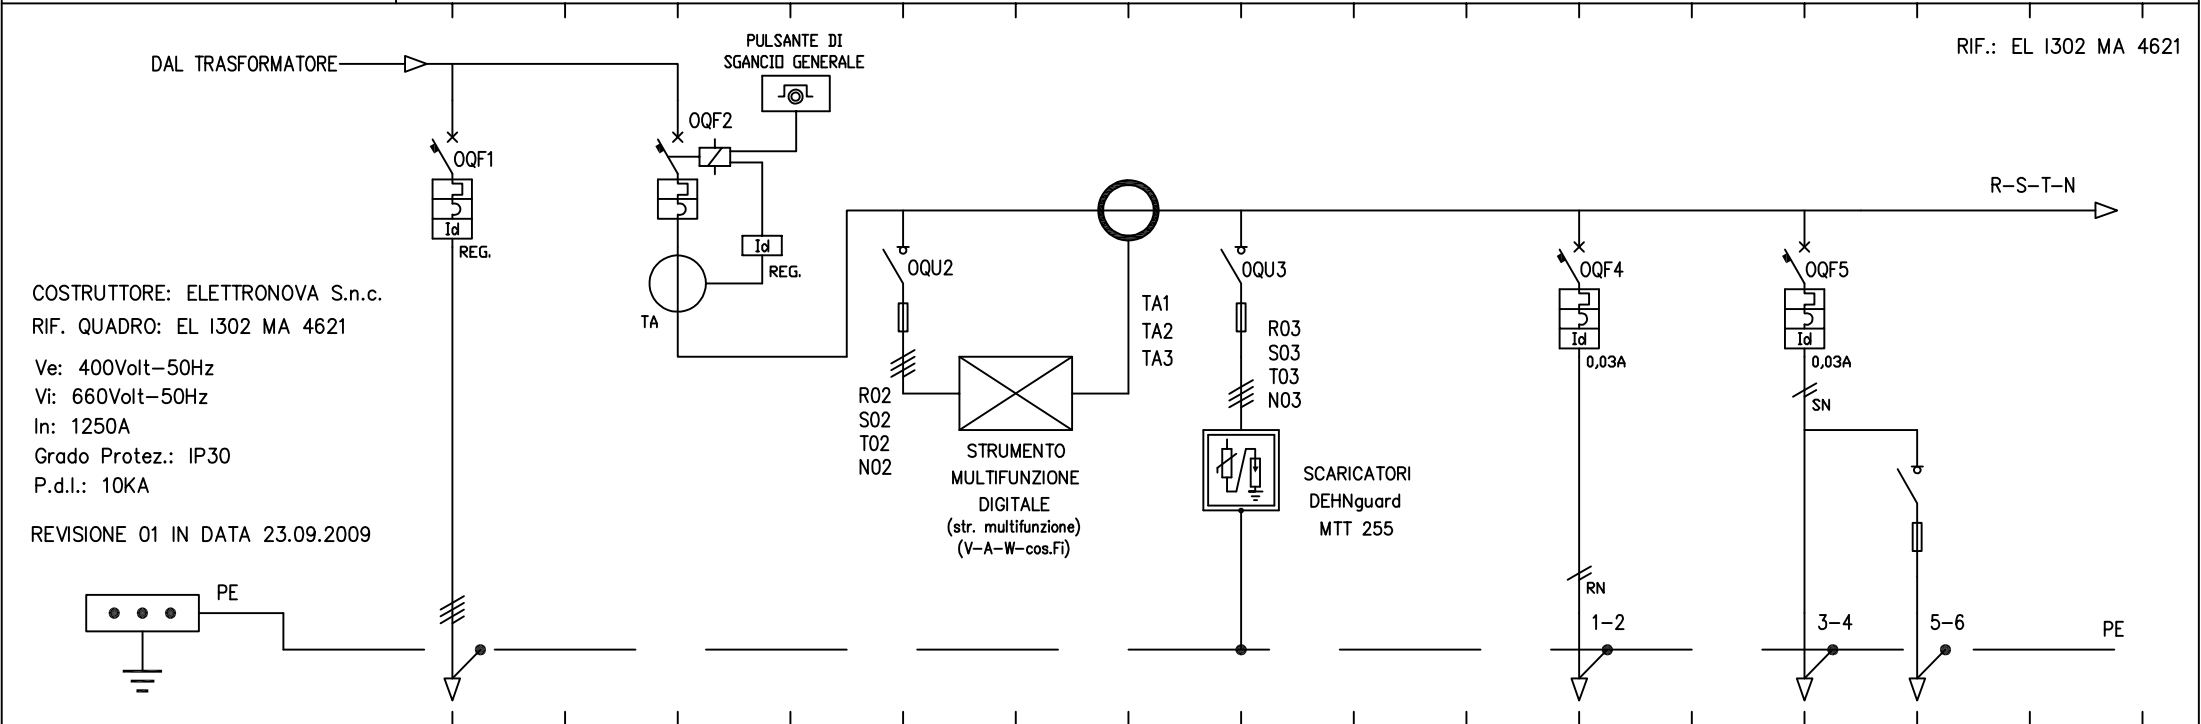

DATI DEL QUADRO	CIRCUITO	Numero	1		2		3			4			5		6	7		
		DESCRIZIONE	GENERALE POMPE ANTINCENDIO		GENERALE QUADRO CON SGANCIO		GENERALE STRUMENTO MULTI-FUNZIONE			GENERALE LIMITATORI SOVRA TENSIONE			FORZA MOTRICE LOCALE CABINA		LUCE LOCALE CABINA + EMERGENZA	LUCE EMERGENZA		
		Cor. Assorb. (A) [Ib]																
		Potenza (KW)																
	CARATTERISTICHE INTERRUTTORE	Casa Costruttrice	BTICINO		BTICINO					BTICINO			BTICINO		BTICINO	BTICINO		
		Tipo-Sigla	MAGNETOT.		MAG. DIFF.		SEZ. FUS.			SEZ. FUS.			MAGN. DIFF.		MAGN. DIFF.	SEZ. FUS.		
		Poli-Portata	4x125A		4x1250A		4x32			4x125			2x16		2x10	2x32		
		P. I. (KA)	25		50								15		15			
		Caratteristica Termica	C		0,85In								C		C			
		Tarat. Termica (A) [In]	80		1060								16		10			
		Differenziale Tipo	SELET.		SELET.								IST-AC		IST-AC			
		Tarat. Differenziale (mA)	REG.		REG.								30		30			
	LINEA ELETTRICA	Tipo di CAVO	FG07R		Sbarre Cu		N07V-K						N07V-K		N07V-K	N07V-K		
		Formazione (mmq)	5G35				4x1,5						2x4		2x2,5	2x1,5		
		Portata (A) [Iz]																
		Lunghezza (m)																
		Caduta di tensione %																
	FUSIBILE	Tipo - Portata (A) [In]					gG-6A			gG-125A							gG-6A	
	TELERUTTORE	Tipo - Portata (A)																
	ALTRO	Caratteristiche																
	VERIFICHE	Ib<=In<=Iz	I<=1,45Iz															

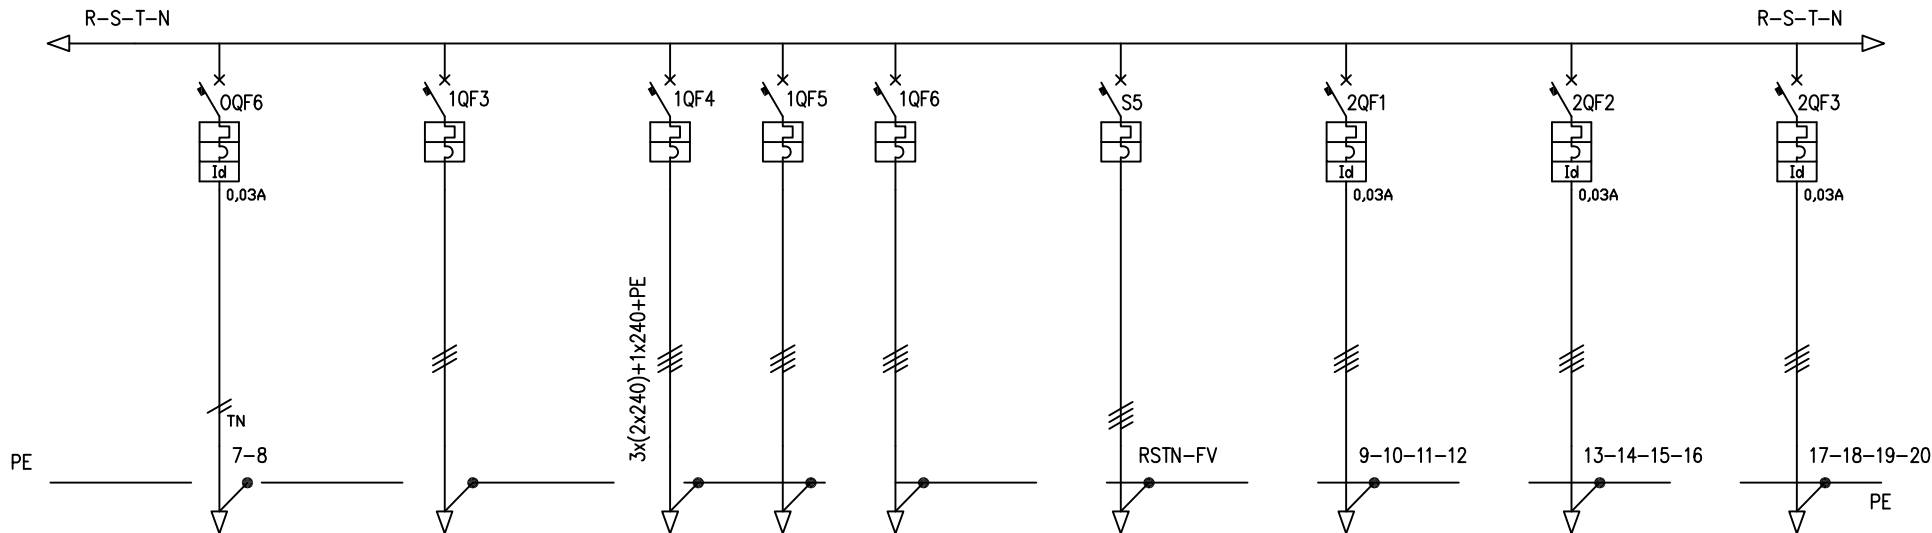

DATI DEL QUADRO


CIRCUITO	Numero	8		9		10	11	12			13		14		15	
	DESCRIZIONE	ALIMENTAZ. UPS ED AUSILIARI		RIFASAMENTO		QE COPERTURA C. TERMICA E GRUPPI FRIGO	QUADRO PIANO PRIMO	QUADRO PIANO SECONDO		GENERALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO		MONTACARICHI 1	MONTACARICHI 2		ASCENSORE	
	Cor. Assorb. (A) [Ib]															
	Potenza (KW)															
	CARATTERISTICHE INTERRUTTORE	Casa Costruttrice	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO
		Tipo-Sigla	MAGN. DIFF.	MAGNETOT.	MAGNETOT.	MAGNETOT.	MAGNETOT.	MAGNETOT.	MAGNETOT.	MAGNETOT.	MAGN. DIFF.	MAGN. DIFF.	MAGN. DIFF.	MAGN. DIFF.	MAGN. DIFF.	MAGN. DIFF.
		Poli-Portata	2x6	3x160	4x800	4x160	4x160	4x160	4x160 R100	4x80	4x80	4x80	4x80	4x32	4x32	4x32
		P. I. (KA)	15	36	50	36	36	36	15	15	15	15	15	15	15	15
		Caratteristica Termica	C	C	REG.	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
		Tarat. Termica (A) [In]	6	160	800	160	160	160	100	80	80	80	80	32	32	32
		Differenziale Tipo	IST-AC							IST-AC	IST-AC	IST-AC	IST-AC	IST-AC	IST-AC	IST-AC
		Tarat. Differenziale (mA)	30							30	30	30	30	30	30	30
	LINEA ELETTRICA	Tipo di CAVO	N07V-K	N07V-K	FG07R	FG07R	FG07R	FG07R	FG07R	FG07R	FG07R	FG07R	FG07R	FG07R	FG07R	FG07R
		Formazione (mmq)	2x2,5	3x70		3x95+1x50	3x95+1x50	3x95+1x50	5G25	5G10	5G10	5G10	5G10	5G4	5G4	5G4
		Portata (A) [Iz]							105							
		Lunghezza (m)							60							
		Caduta di tensione %							1.43							
	FUSIBILE	Tipo - Portata (A) [In]														
	TELERUTTORE	Tipo - Portata (A)														
	ALTRO	Caratteristiche														
	VERIFICHE	Ib<=In<=Iz														
		I<=1,45Iz														

DATA: 24.04.2015
DIS.: M. S.
AGG.: 29.04.2015

COMMITTENTE:
ARCHIVIO DI VENEZIA
VIA E.C. PERTINI
MESTRE- VENEZIA

DESCRIZIONE/OGGETTO:
SCHEMA QUADRO ELETTRICO DI CABINA
Q-BT
QUADRO N° EL 1302 MA 4621

Archivio
FG. N. 2
di FG. 14
N° DIS.
FORMATO: A4

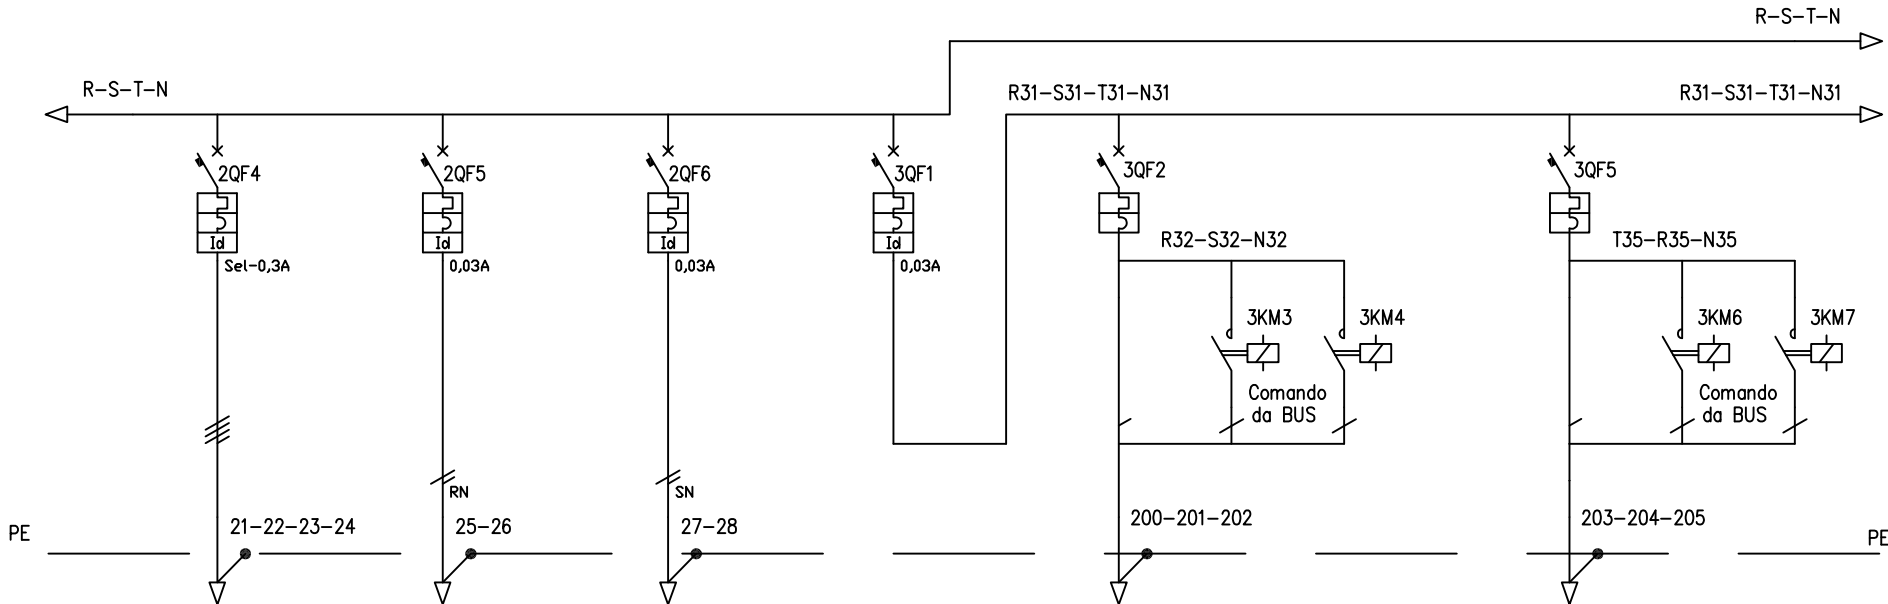

DATI DEL QUADRO


CIRCUITO	Numero	16		17		18		19		20	21	22		23	24	25	
	DESCRIZIONE	QUADRO UFFICIO OPERATIVO		FORZA MOTRICE P. TERRA CIRCUITO 1		FORZA MOTRICE P. TERRA CIRCUITO 2		GENERALE LUCE		GENERALE BLINDO LUCE DEPOSITO A	ACCENSIONE N° 1	ACCENSIONE N° 2		GENERALE BLINDO LUCE DEPOSITO B	ACCENSIONE N° 1	ACCENSIONE N° 2	
	Cor. Assorb. (A) [Ib]																
	Potenza (KW)																
	CARATTERISTICHE INTERRUTTORE	Casa Costruttrice	BTICINO		BTICINO		BTICINO		BTICINO		BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO	
		Tipo-Sigla	MAGN. DIFF.		MAGN. DIFF.		MAGN. DIFF.		MAGN. DIFF.		MAGNETOT.			MAGNETOT.			
		Poli-Portata	4x32		2x16		2x16		4x63		4x10			4x10			
		P. I. (KA)	15		10		10		15		10			10			
		Caratteristica Termica	C		C		C		C					C			
		Tarat. Termica (A) [In]	32		16		16		63		10			10			
		Differenziale Tipo	Selettivo		IST-AC		IST-AC		IST-AC								
		Tarat. Differenziale (mA)	300		30		30		30								
	LINEA ELETTRICA	Tipo di CAVO	FG07R		FG07R		FG07R		N07V-K		FG07R	N07V-K	N07V-K		FG07R	N07V-K	N07V-K
		Formazione (mmq)	5G4		3G4		3G4		4X10		5G2,5	2x1,5	2x1,5		5G2,5	2x1,5	2x1,5
		Portata (A) [Iz]															
		Lunghezza (m)															
		Caduta di tensione %															
	FUSIBILE	Tipo - Portata (A) [In]															
	TELERUTTORE	Tipo - Portata (A)								TEL-16A	TEL-25A	TEL-25A		TEL-16A	TEL-25A	TEL-25A	
	ALTRO	Caratteristiche															
	VERIFICHE	Ib<=In<=Iz	I<f<=1,45Iz														

DATA: 24.04.2015
DIS.: M. S.
AGG.: 29.04.2015

COMMITTENTE:
ARCHIVIO DI VENEZIA
VIA E.C. PERTINI
MESTRE- VENEZIA

DESCRIZIONE/OGGETTO:
SCHEMA QUADRO ELETTRICO DI CABINA
Q-BT
QUADRO N° EL 1302 MA 4621

Archivio	FG. N. 3	di FG. 14
N° DIS.	FORMATO: A4	

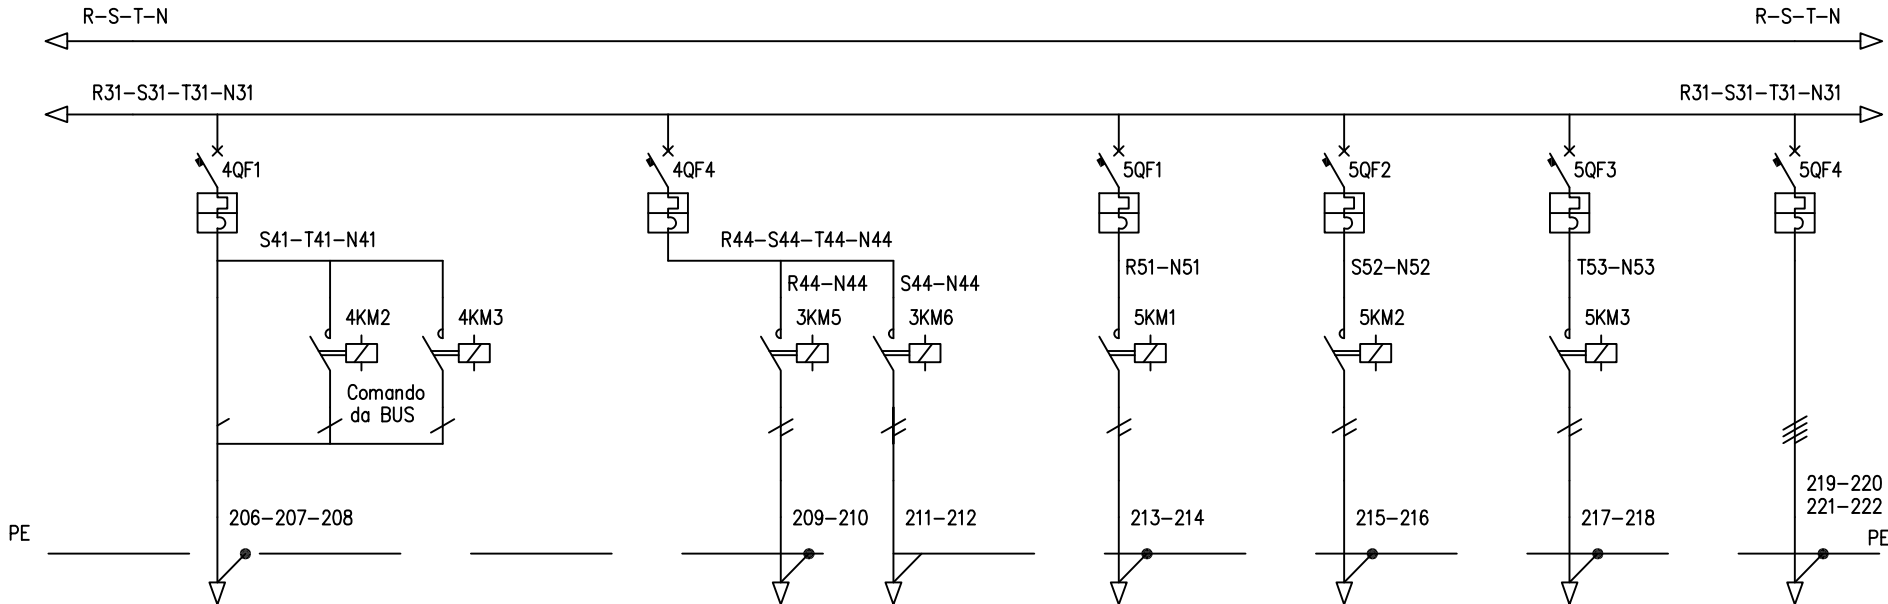

DATI DEL QUADRO


CIRCUITO	Numero	26	27	28		29	30	31		32		33		34		35	
	DESCRIZIONE	GENERALE BLINDO LUCE DEPOSITO C	ACCENSIONE N° 1	ACCENSIONE N° 2		GENERALE BLINDO LUCE DEPOSITO D	ACCENSIONE N° 1	ACCENSIONE N° 2		GENERALE LUCE LUCE ZONA SCARICO		GENERALE LUCE VANO SCALA 1		GENERALE LUCE VANO SCALA 2		SCORTA	
	Cor. Assorb. (A) [Ib]																
	Potenza (KW)																
	CARATTERISTICHE INTERRUTTORE	Casa Costruttrice	BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO		BTICINO		BTICINO		BTICINO
		Tipo-Sigla	MAGNETOT.				MAGNETOT.				MAGNETOT.		MAGNETOT.		MAGNETOT.		MAGNETOT.
		Poli-Portata	4x10				4x10				2x10		2x10		2x10		4x10
		P. I. (KA)	10				10				10		10		10		10
		Caratteristica Termica	C				C				C		C		C		C
		Tarat. Termica (A) [In]	10				10				10		10		10		10
		Differenziale Tipo															
		Tarat. Differenziale (mA)															
	LINEA ELETTRICA	Tipo di CAVO	FG07R	N07V-K	N07V-K		FG07R	FG07R	FG07R		FG07R		FG07R		FG07R		
		Formazione (mmq)	5G2,5	2x1,5	2x1,5		5G2,5	3G2,5	3G2,5		3G2,5		3G2,5		3G2,5		
		Portata (A) [Iz]															
		Lunghezza (m)															
		Caduta di tensione %															
	FUSIBILE	Tipo - Portata (A) [In]															
	TELERUTTORE	Tipo - Portata (A)	TEL-16A	TEL-25A	TEL-25A		TEL-16A	TEL-25A	TEL-25A		TEL-16A		TEL-16A		TEL-16A		TEL-16A
	ALTRO	Caratteristiche															
	VERIFICHE	Ib<=In<=Iz															
		If<=1,45Iz															

DATA: 24.04.2015
DIS.: M. S.
AGG.: 29.04.2015

COMMITTENTE:
ARCHIVIO DI VENEZIA
VIA E.C. PERTINI
MESTRE- VENEZIA

DESCRIZIONE/OGGETTO:
SCHEMA QUADRO ELETTRICO DI CABINA
Q-BT
QUADRO N° EL 1302 MA 4621

Archivio	FG. N. 4	di FG. 14
N° DIS.	FORMATO: A4	

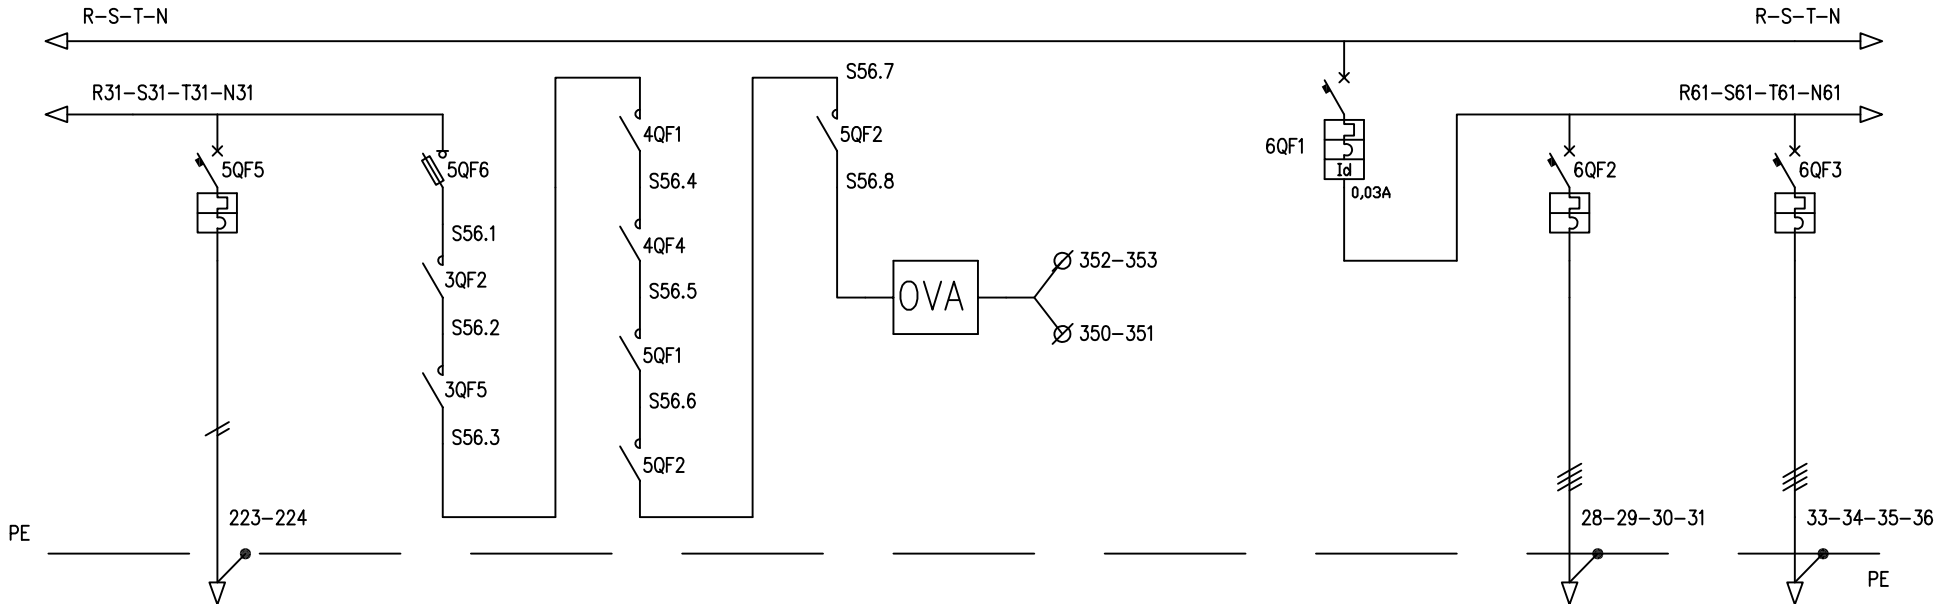

DATI DEL QUADRO


CIRCUITO	Numero	36		37								38		39		40	
	DESCRIZIONE	LUCE FILTRI PIANO TERRA		LINEA LUCE EMERGENZA SOCCORRITORE								GENERALE UTA PIANO TERRA		GENERALE UTA 1-2		GENERALE UTA 2-3	
CARATTERISTICHE INTERRUTTORE	Cor. Assorb. (A) [Ib]																
	Potenza (KW)																
	Casa Costruttrice	BTICINO		BTICINO								BTICINO		BTICINO		BTICINO	
	Tipo-Sigla	MAGNETOT.		SEZIONAT.								MAGN. DIFF.		MAGNETOT.		MAGNETOT.	
	Poli-Portata	2x10		2x32A								4X80		4X25		4X25	
	P. I. (KA)	10										10		10		10	
	Caratteristica Termica	C										C		C		C	
	Tarat. Termica (A) [In]	10										80		25		25	
	Differenziale Tipo											IST-AC					
LINEA ELETTRICA	Tarat. Differenziale (mA)											30					
	Tipo di CAVO	FG07R		N07V-K								N07V-K		FG07R		FG07R	
	Formazione (mmq)	3G2,5		2x1,5								4X16		5G6		5G6	
	Portata (A) [Iz]																
	Lunghezza (m)																
FUSIBILE	Caduta di tensione %																
	Tipo - Portata (A) [In]			gG-6A													
TELERUTTORE	Tipo - Portata (A)	TEL-16A															
	Caratteristiche																
ALTRO																	
VERIFICHE	Ib<=In<=Iz	IIf<=1,45Iz															

DATA: 24.04.2015
DIS.: M. S.
AGG.: 29.04.2015

COMMITENTE:
ARCHIVIO DI VENEZIA
VIA E.C. PERTINI
MESTRE- VENEZIA

DESCRIZIONE/OGGETTO:
SCHEMA QUADRO ELETTRICO DI CABINA
Q-BT
QUADRO N° EL 1302 MA 4621

Archivio	FG. N. 5	di FG. 14
N° DIS.	FORMATO: A4	

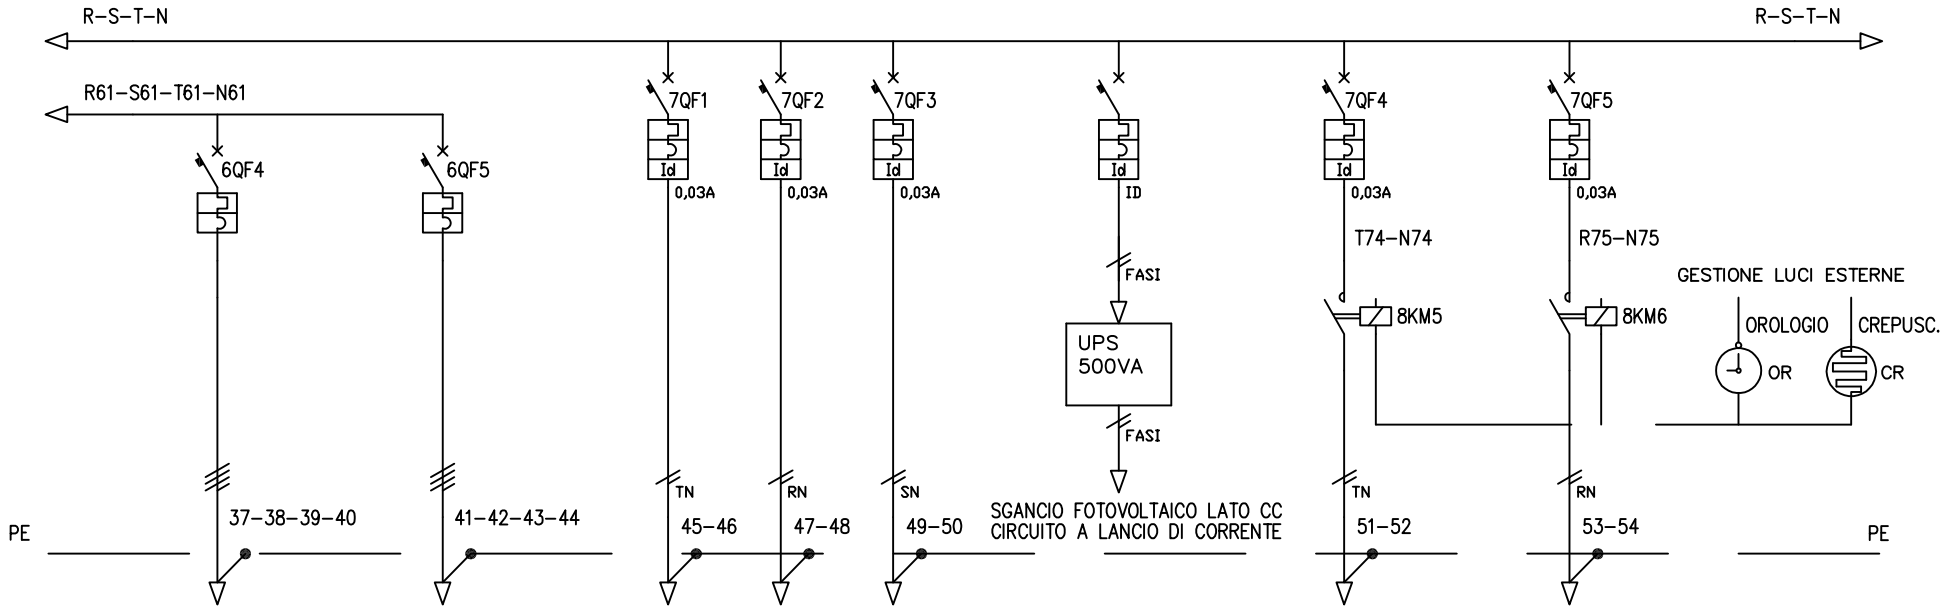

DATI DEL QUADRO


CIRCUITO	Numero	41		42		43	44	45			46		47			
	DESCRIZIONE	GENERALE UTA 5-6		GENERALE UTA 7-8		CANCELLO MOTORIZZATO N° 1	CANCELLO MOTORIZZATO N° 2	CANCELLO MOTORIZZATO N° 3		UPS SGANCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO		LUCI ESTERNE CIRCUITO N°1		LUCI ESTERNE CIRCUITO N°2		
CARATTERISTICHE INTERRUTTORE	Cor. Assorb. (A) [Ib]															
	Potenza (KW)															
	Casa Costruttrice	BTICINO		BTICINO		BTICINO	BTICINO	BTICINO		BTICINO		BTICINO		BTICINO		
	Tipo-Sigla	MAGNETOT.		MAGNETOT.		MAGN. DIFF.	MAGN. DIFF.	MAGN. DIFF.		MAGN. DIFF.		MAGN. DIFF.		MAGN. DIFF.		
	Poli-Portata	4X25		4X25		2x10	2x10	2x10		2x10		2x16		2x16		
	P. I. (KA)	10		10		15	15	15		15		15		15		
	Caratteristica Termica	C		C		C	C	C		C		C		C		
	Tarat. Termica (A) [In]	25		25		10	10	10		10		16		16		
	Differenziale Tipo					IST-AC	IST-AC	IST-AC		IST-AC		IST-AC		IST-AC		
LINEA ELETTRICA	Tarat. Differenziale (mA)					30	30	30		30		30		30		
	Tipo di CAVO	FG07R		FG07R		FG07R	FG07R	FG07R		FG07R		FG07R		FG07R		
	Formazione (mmq)	5G6		5G6		3G2,5	3G2,5	3G2,5		3G2.5		3G4		3G4		
	Portata (A) [Iz]															
	Lunghezza (m)									5						
FUSIBILE	Caduta di tensione %															
	Tipo - Portata (A) [In]															
	Tipo - Portata (A)											TEL. 16A		TEL. 16A		
	Caratteristiche															
VERIFICHE	Ib<=In<=Iz															
	I<f<=1,45Iz															

DATA: 24.04.2015
DIS.: M. S.
AGG.: 29.04.2015

COMMITTENTE:
ARCHIVIO DI VENEZIA
VIA E.C. PERTINI
MESTRE- VENEZIA

DESCRIZIONE/OGGETTO:
SCHEMA QUADRO ELETTRICO DI CABINA
Q-BT
QUADRO N° EL 1302 MA 4621

Archivio	FG. N. 6	di FG. 14
N° DIS.	FORMATO: A4	

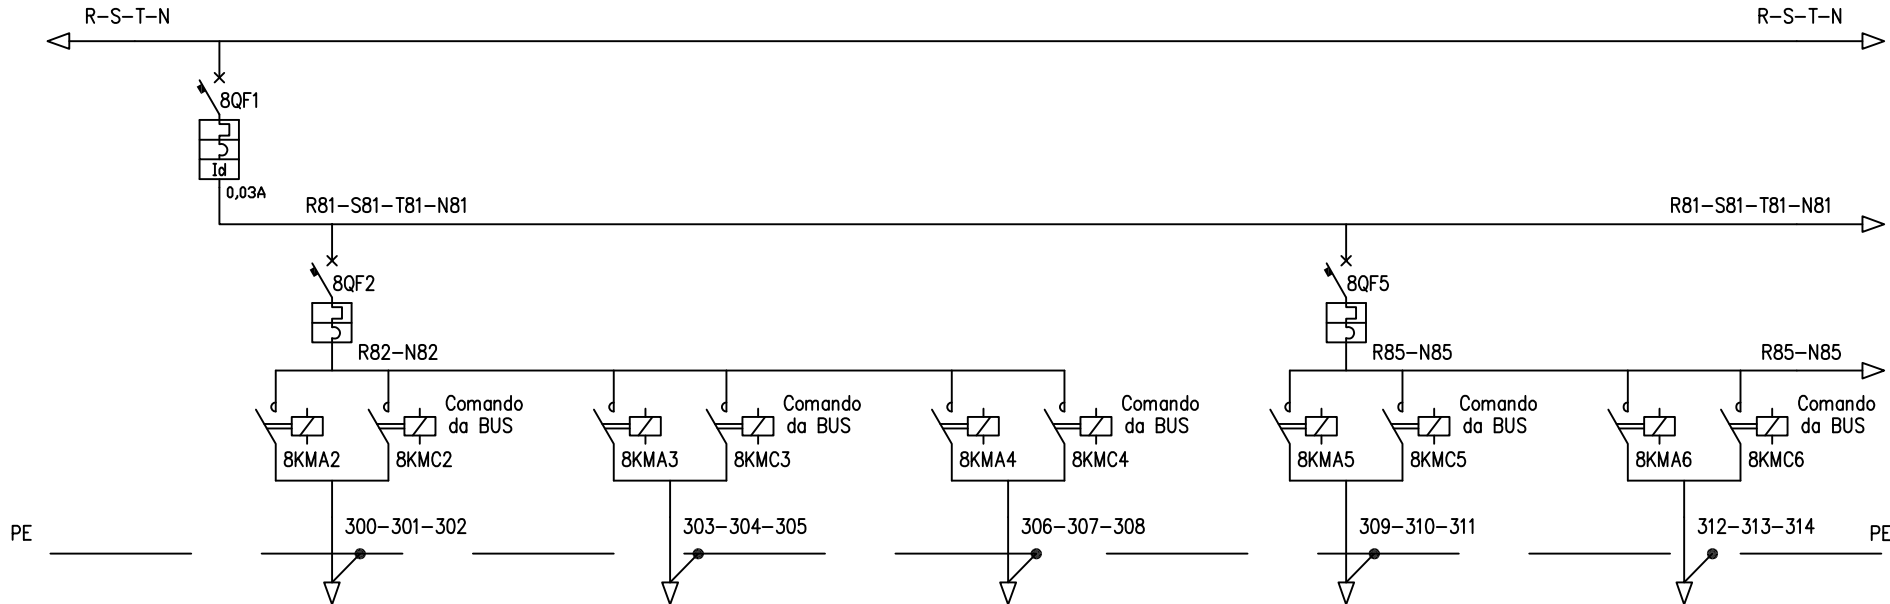

DATI DEL QUADRO


CIRCUITO	Numero	48	49			50			51			52			53		
	DESCRIZIONE	GENERALE FINESTRE MOTORIZZATE P. TERRA	FINESTRE MOTORIZZATE CIRCUITO 1			FINESTRE MOTORIZZATE CIRCUITO 2			FINESTRE MOTORIZZATE CIRCUITO 3			FINESTRE MOTORIZZATE CIRCUITO 4			FINESTRE MOTORIZZATE CIRCUITO 5		
	Cor. Assorb. (A) [Ib]																
	Potenza (KW)																
	CARATTERISTICHE INTERRUTTORE	Casa Costruttrice	BTICINO	BTICINO		BTICINO			BTICINO			BTICINO			BTICINO		
		Tipo-Sigla	MAGN. DIFF.	MAGNET.								MAGNET.					
		Poli-Portata	4x10	2x10								2x10					
		P. I. (KA)	10	10								10					
		Caratteristica Termica	C	C								C					
		Tarat. Termica (A) [In]	10	10								10					
		Differenziale Tipo	IST-AC														
		Tarat. Differenziale (mA)	30														
	LINEA ELETTRICA	Tipo di CAVO	N07V-K	FG07R		FG07R			FG07R			FG07R			FG07R		
		Formazione (mmq)	4X2,5	3x2,5+PE		3x2,5+PE			3x2,5+PE			3x2,5+PE			3x2,5+PE		
		Portata (A) [Iz]															
		Lunghezza (m)															
		Caduta di tensione %															
	FUSIBILE	Tipo - Portata (A) [In]															
	TELERUTTORE	Tipo - Portata (A)		2-TEL-16A		2-TEL-16A			2-TEL-16A			2-TEL-16A			2-TEL-16A		
	ALTRO	Caratteristiche															
	VERIFICHE	Ib<=In<=Iz															
		If<=1,45Iz															

DATA: 24.04.2015
DIS.: M. S.
AGG.: 29.04.2015

COMMITENTE:
ARCHIVIO DI VENEZIA
VIA E.C. PERTINI
MESTRE- VENEZIA

DESCRIZIONE/OGGETTO:
SCHEMA QUADRO ELETTRICO DI CABINA
Q-BT
ARCHIVIO DI VENEZIA

Archivio
FG. N. 7
di FG. 14
N° DIS.
FORMATO: A4

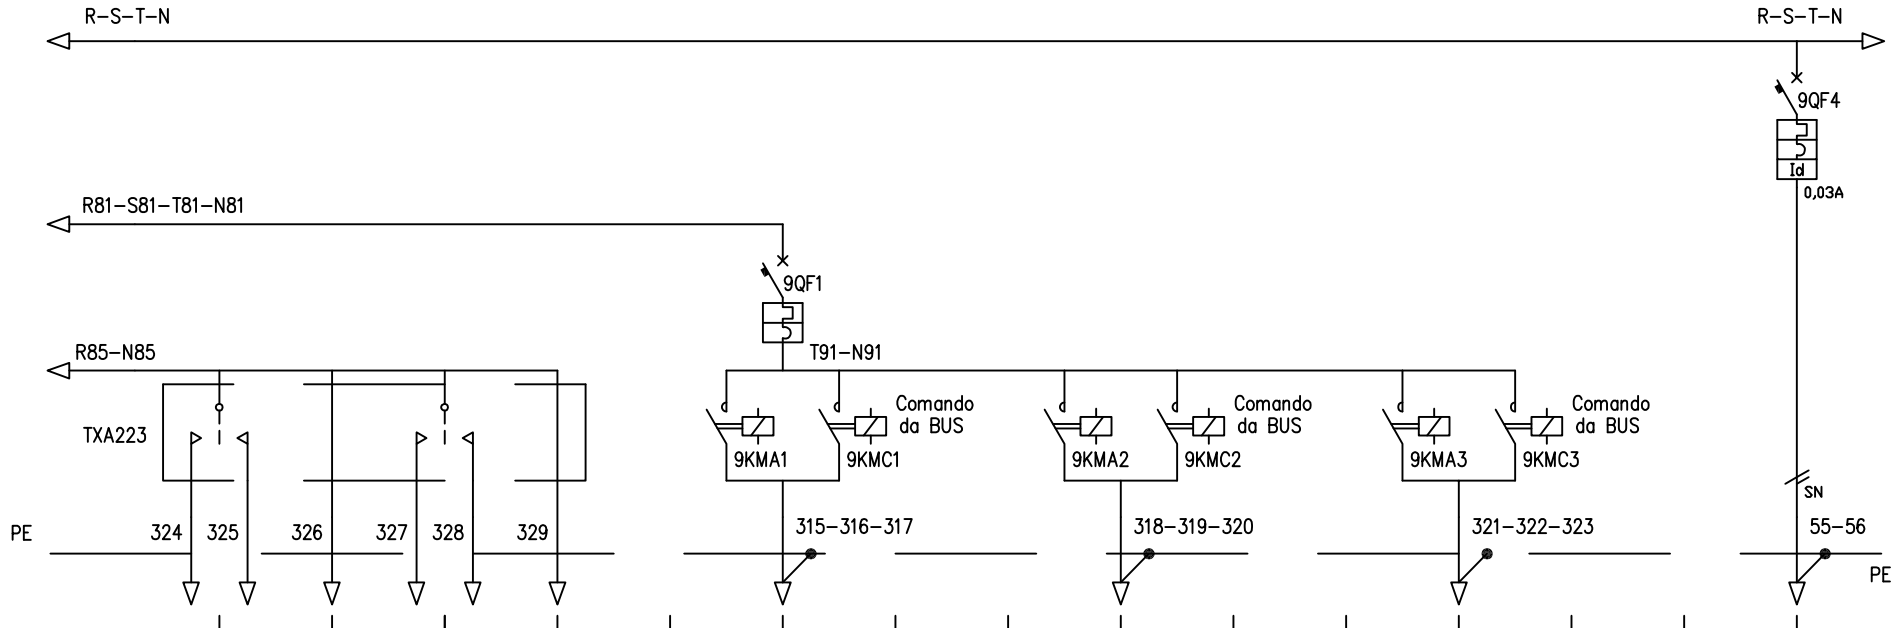

DATI DEL QUADRO


CIRCUITO	Numero						54				55				56				57	
	DESCRIZIONE	COMANDO FINESTRE MOTORIZZAE		COMANDO FINESTRE MOTORIZZAE			FINESTRE MOTORIZZATE CIRCUITO 7				FINESTRE MOTORIZZATE CIRCUITO 8				FINESTRE MOTORIZZATE CIRCUITO 9				SOCCORRITORE ILLUMINAZ. DI EMERGENZA	
	Cor. Assorb. (A) [Ib]																			
	Potenza (KW)																			
CARATTERISTICHE INTERRUTTORE	Casa Costruttrice						BTICINO				BTICINO				BTICINO				BTICINO	
	Tipo-Sigla						MAGNET.												MAGN. DIFF.	
	Poli-Portata						2x10												2x25	
	P. I. (KA)						10												15	
	Caratteristica Termica						C												C	
	Tarat. Termica (A) [In]						10												25	
	Differenziale Tipo																		IST-AC	
	Tarat. Differenziale (mA)																		30	
LINEA ELETTRICA	Tipo di CAVO						FG07R				FG07R				FG07R				FG07R	
	Formazione (mmq)						3x2,5+PE				3x2,5+PE				3x2,5+PE				3G10	
	Portata (A) [Iz]																			
	Lunghezza (m)																			
	Caduta di tensione %																			
FUSIBILE	Tipo - Portata (A) [In]																			
TELERUTTORE	Tipo - Portata (A)						2-Tel-16A				2-Tel-16A				2-Tel-16A					
ALTRO	Caratteristiche																			
VERIFICHE	Ib<=In<=Iz																			
	If<=1,45Iz																			

DATA: 24.04.2015
DIS.: M. S.
AGG.: 29.04.2015

COMMITTENTE:
ARCHIVIO DI VENEZIA
VIA E.C. PERTINI
MESTRE- VENEZIA

DESCRIZIONE/OGGETTO:
SCHEMA QUADRO ELETTRICO DI CABINA
Q-BT
QUADRO N° EL 1302 MA 4621

Archivio
FG. N. 8
di FG. 14
N° DIS.
FORMATO: A4

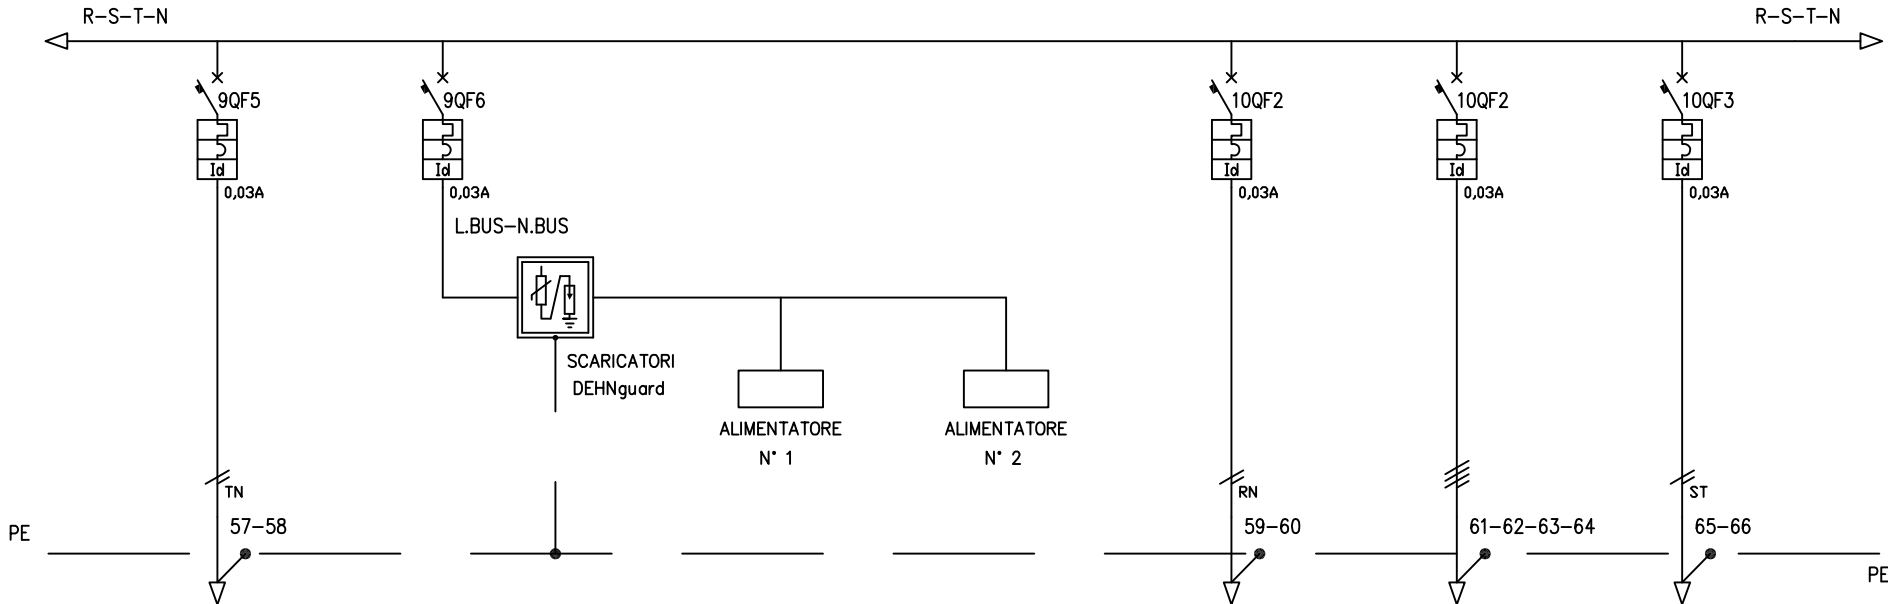

DATI DEL QUADRO


CIRCUITO	Numero	58		59							60		61		62		
	DESCRIZIONE	AUX CELLE TRAFO + AUX CABINA ESTERNA		ALIMENTAZ. SISTEMA BUS							ALIMENTAZ. UNITA' ATT. GESTIONE SPEGNIMENTO		SCORTA		GENERALE ASPIRAZIONE FILTRI P. TERRA		
CARATTERISTICHE INTERRUTTORE	Cor. Assorb. (A) [Ib]																
	Potenza (KW)																
	Casa Costruttrice	BTICINO		BTICINO							BTICINO		BTICINO		BTICINO		
	Tipo-Sigla	MAGN. DIFF.		MAGN. DIFF.							MAGN. DIFF.		MAGN. DIFF.		MAGN. DIFF.		
	Poli-Portata	2x10		2x10							2x10		4x16		2x10		
	P. I. (KA)	15		15							15		15		15		
	Caratteristica Termica	C		C							C		C		C		
	Tarat. Termica (A) [In]	10		10							10		16		10		
	Differenziale Tipo	IST-AC		IST-AC							IST-AC		IST-AC		IST-AC		
LINEA ELETTRICA	Tarat. Differenziale (mA)	30		30							30		30		30		
	Tipo di CAVO	FG07R		FG07R							FG07R				FG07R		
	Formazione (mmq)	3G2,5		3G2,5							3G2,5				3G2,5		
	Portata (A) [Iz]																
	Lunghezza (m)																
FUSIBILE	Caduta di tensione %																
	Tipo - Portata (A) [In]																
	Tipo - Portata (A)																
	Caratteristiche																
VERIFICHE	Ib<=In<=Iz																
		I<f<=1,45Iz															

DATA: 24.04.2015
DIS.: M. S.
AGG.: 29.04.2015

COMMITTENTE:
ARCHIVIO DI VENEZIA
VIA E.C. PERTINI
MESTRE- VENEZIA

DESCRIZIONE/OGGETTO:
SCHEMA QUADRO ELETTRICO DI CABINA
Q-BT
QUADRO N° EL 1302 MA 4621

Archivio	FG. N. 9	di FG. 14
N° DIS.	FORMATO: A4	

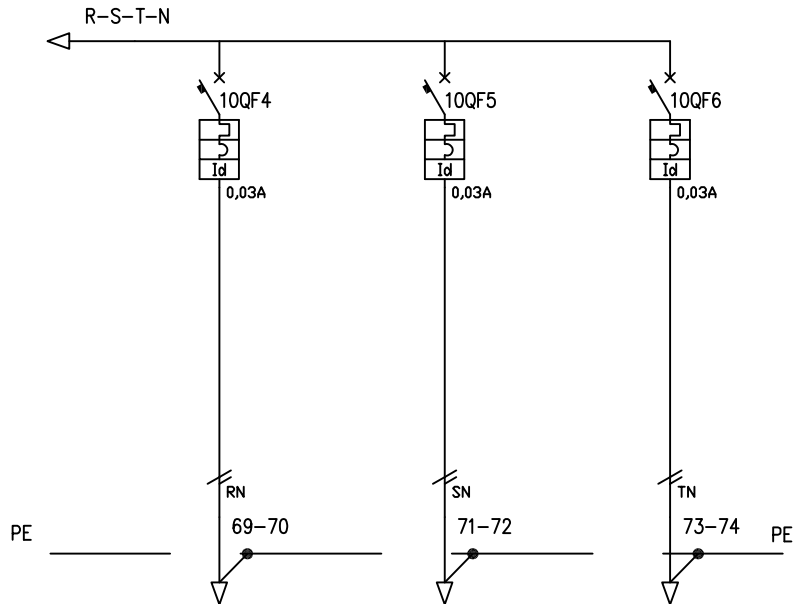

DATI DEL QUADRO


CIRCUITO	Numero	63		64		65											
	DESCRIZIONE	GENERALE LUCE MONTACARICHI 1		GENERALE LUCE MONTACARICHI 2		GENERALE LUCE ASCENSORE											
CARATTERISTICHE INTERRUTTORE	Cor. Assorb. (A) [Ib]																
	Potenza (KW)																
	Casa Costruttrice	BTICINO		BTICINO		BTICINO											
	Tipo-Sigla	MAGN. DIFF.		MAGN. DIFF.		MAGN. DIFF.											
	Poli-Portata	2x16		2x16		2x16											
	P. I. (KA)	15		15		15											
	Caratteristica Termica	C		C		C											
	Tarat. Termica (A) [In]	16		16		16											
	Differenziale Tipo	IST-AC		IST-AC		IST-AC											
LINEA ELETTRICA	Tarat. Differenziale (mA)	30		30		30											
	Tipo di CAVO	FG07R		FG07R		FG07R											
	Formazione (mmq)	3G4		3G4		3G4											
	Portata (A) [Iz]																
	Lunghezza (m)																
FUSIBILE	Caduta di tensione %																
	Tipo - Portata (A) [In]																
TELERUTTORE	Tipo - Portata (A)																
ALTRO	Caratteristiche																
VERIFICHE	Ib<=In<=Iz	IIf<=1,4Siz															

DATA: 24.04.2015
DIS.: M. S.
AGG.: 29.04.2015


COMMITTENTE:
ARCHIVIO DI VENEZIA
VIA E.C. PERTINI
MESTRE- VENEZIA

DESCRIZIONE/OGGETTO:
SCHEMA QUADRO ELETTRICO DI CABINA
Q-BT
QUADRO N° EL 1302 MA 4621

Archivio	FG. N. 10	di FG. 14
N° DIS.	FORMATO: A4	

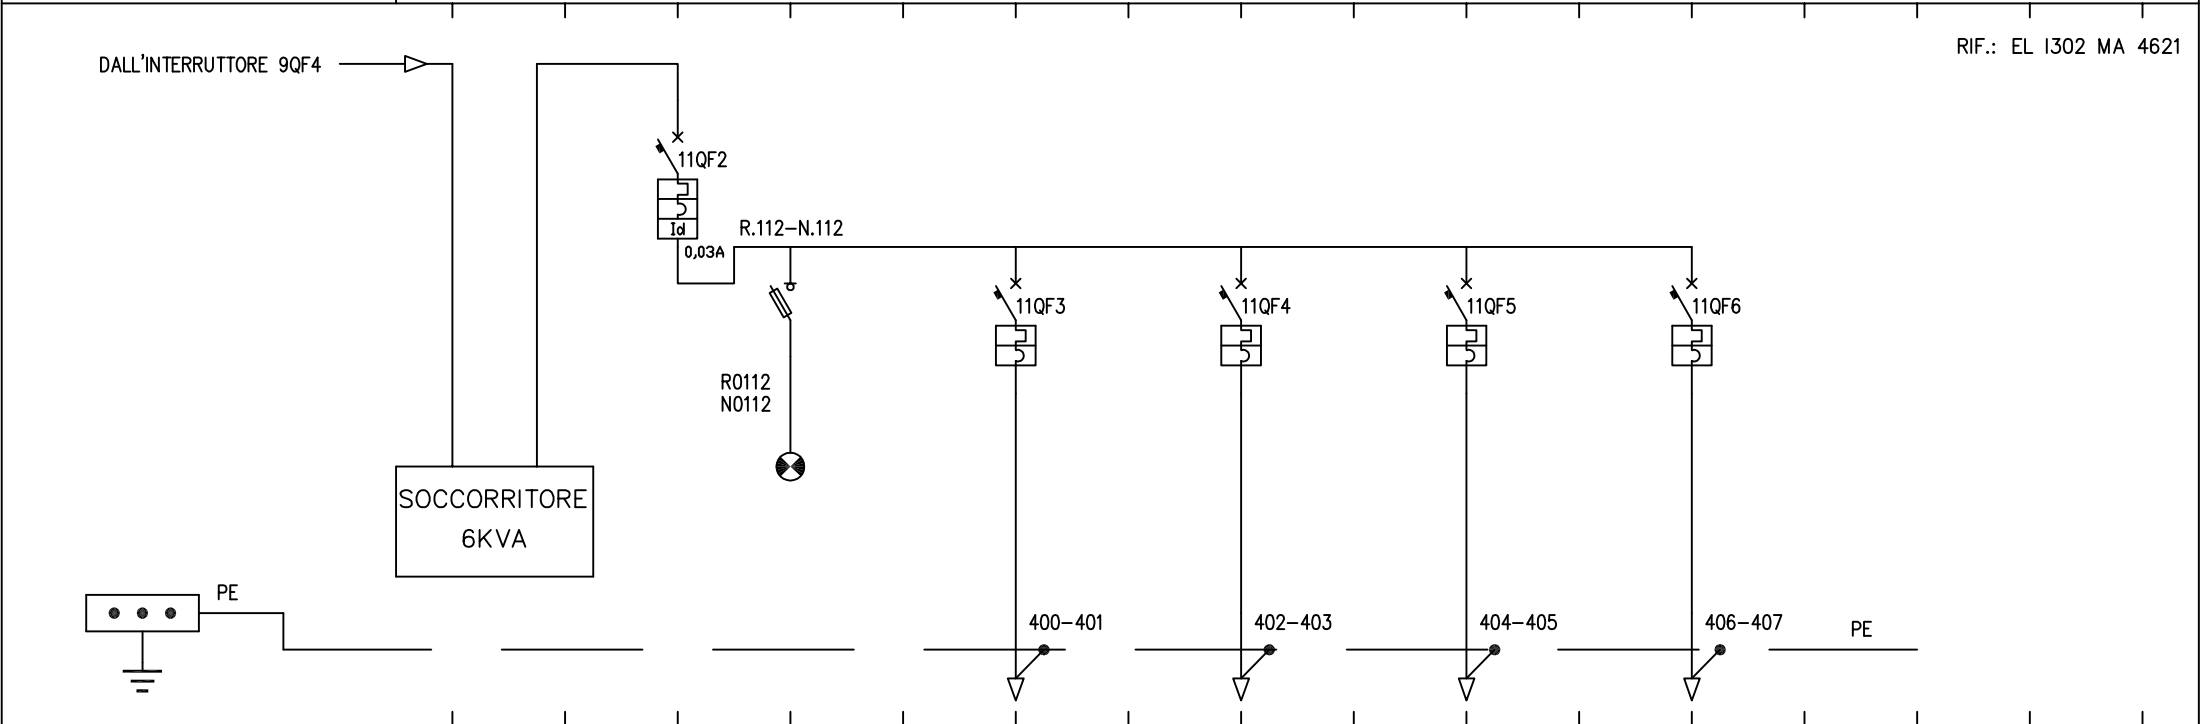

DATI DEL QUADRO	CIRCUITO	Numero			66	67		68		69		70		71			
		DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE SOCCORRITORE LUCE DI EMERGENZA		USCITA SOCCORRITORE	SPIE PRESENZA RETE		AL PIANO PRIMO Q-P1		AL PIANO SECONDO Q-P2		FILTRI ASPIRATORI		RISERVA			
		Cor. Assorb. (A) [Ib]															
		Potenza (KW)															
	CARATTERISTICHE INTERRUTTORE	Casa Costruttrice			BTICINO	BTICINO		BTICINO		BTICINO		BTICINO		BTICINO			
		Tipo-Sigla			MAGN. DIFF.	SEZIONAT.		MAGNETOT.		MAGNETOT.		MAGNETOT.		MAGNETOT.			
		Poli-Portata			2x32	2x32A		2x16		2x16		2x10		2x10			
		P. I. (KA)			10			10		10		10		10			
		Caratteristica Termica			C			C		C		C		C			
		Tarat. Termica (A) [In]			32			16		16		10		10			
		Differenziale Tipo			IST-AC												
		Tarat. Differenziale (mA)			30												
	LINEA ELETTRICA	Tipo di CAVO	FG07R		N07V-K	N07V-K		FG10(O)M1		FG10(O)M1		FG10(O)M1					
		Formazione (mmq)	3G10		2x6	2x1,5		3G4		3G4		3G2,5					
		Portata (A) [Iz]															
		Lunghezza (m)															
		Caduta di tensione %															
	FUSIBILE	Tipo - Portata (A) [In]				gG-3A											
	TELERUTTORE	Tipo - Portata (A)															
	ALTRO	Caratteristiche															
	VERIFICHE	Ib<=In<=Iz	IIf<=1,4SIz														

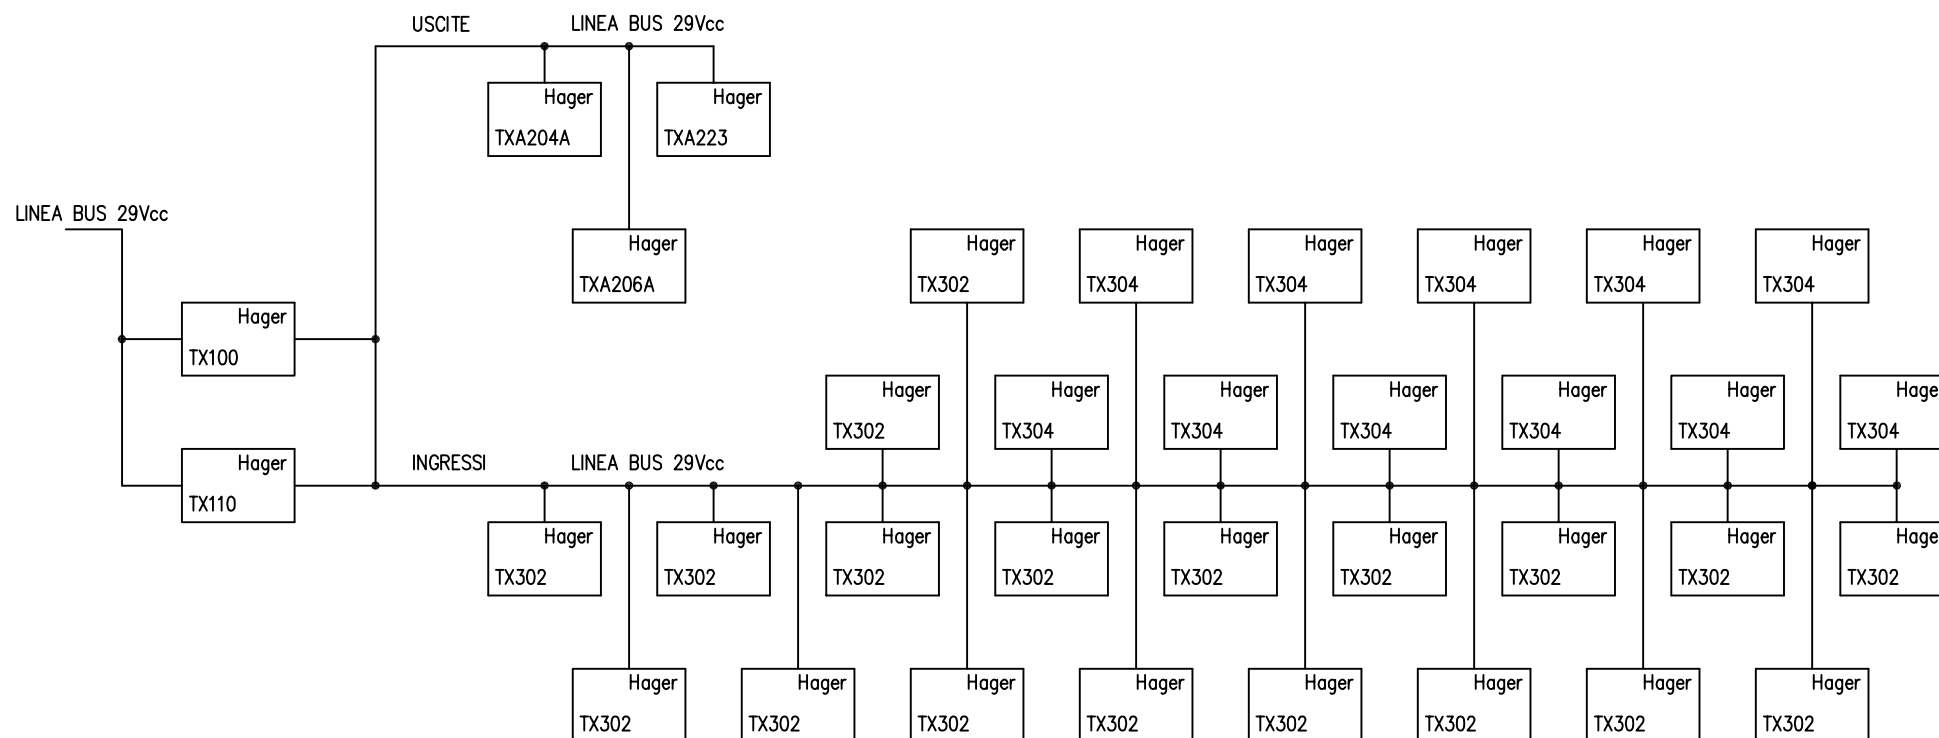


DATA:	24.04.2015
DIS.:	M. S.
AGG.:	29.04.2015

COMMITTENTE:
ARCHIVIO DI VENEZIA
VIA E.C. PERTINI
MESTRE- VENEZIA


DESCRIZIONE/OGGETTO:

SCHEMA QUADRO ELETTRICO DI CABINA
Q-BT
QUADRO N° EL 1302 MA 4621

Archivio	FG. N. 12	di FG. 14
N° DIS.		FORMATO: A4

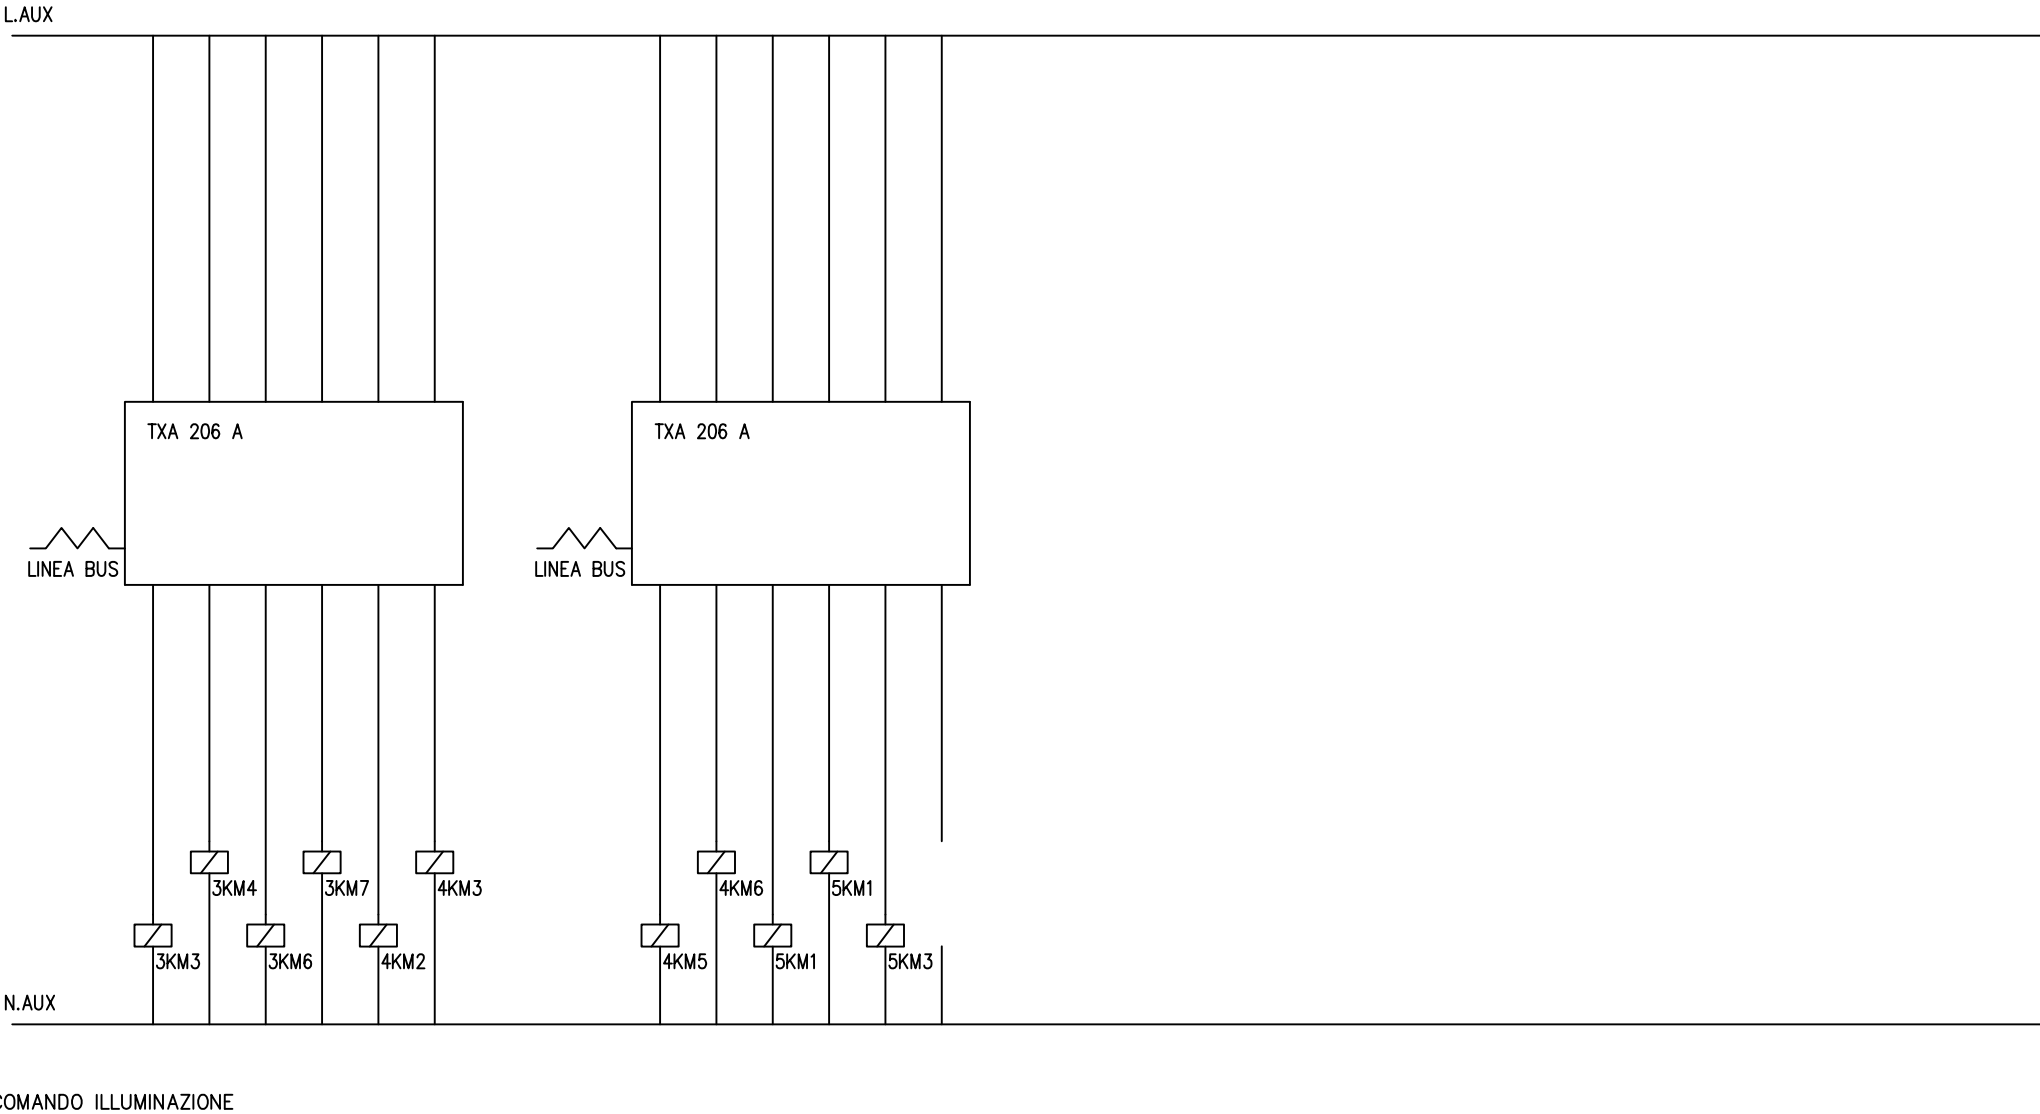

	DATA: 24.04.2015	COMMITTENTE: ARCHIVIO DI VENEZIA VIA E.C. PERTINI MESTRE- VENEZIA	DESCRIZIONE/OGGETTO: SCHEMA QUADRO ELETTRICO DI CABINA Q-BT QUADRO N° EL 1302 MA 4621	Archivio	FG. N. 13	di FG. 14
	DIS.: M. S.			N° DIS.		FORMATO: A4
	AGG.: 29.04.2015					

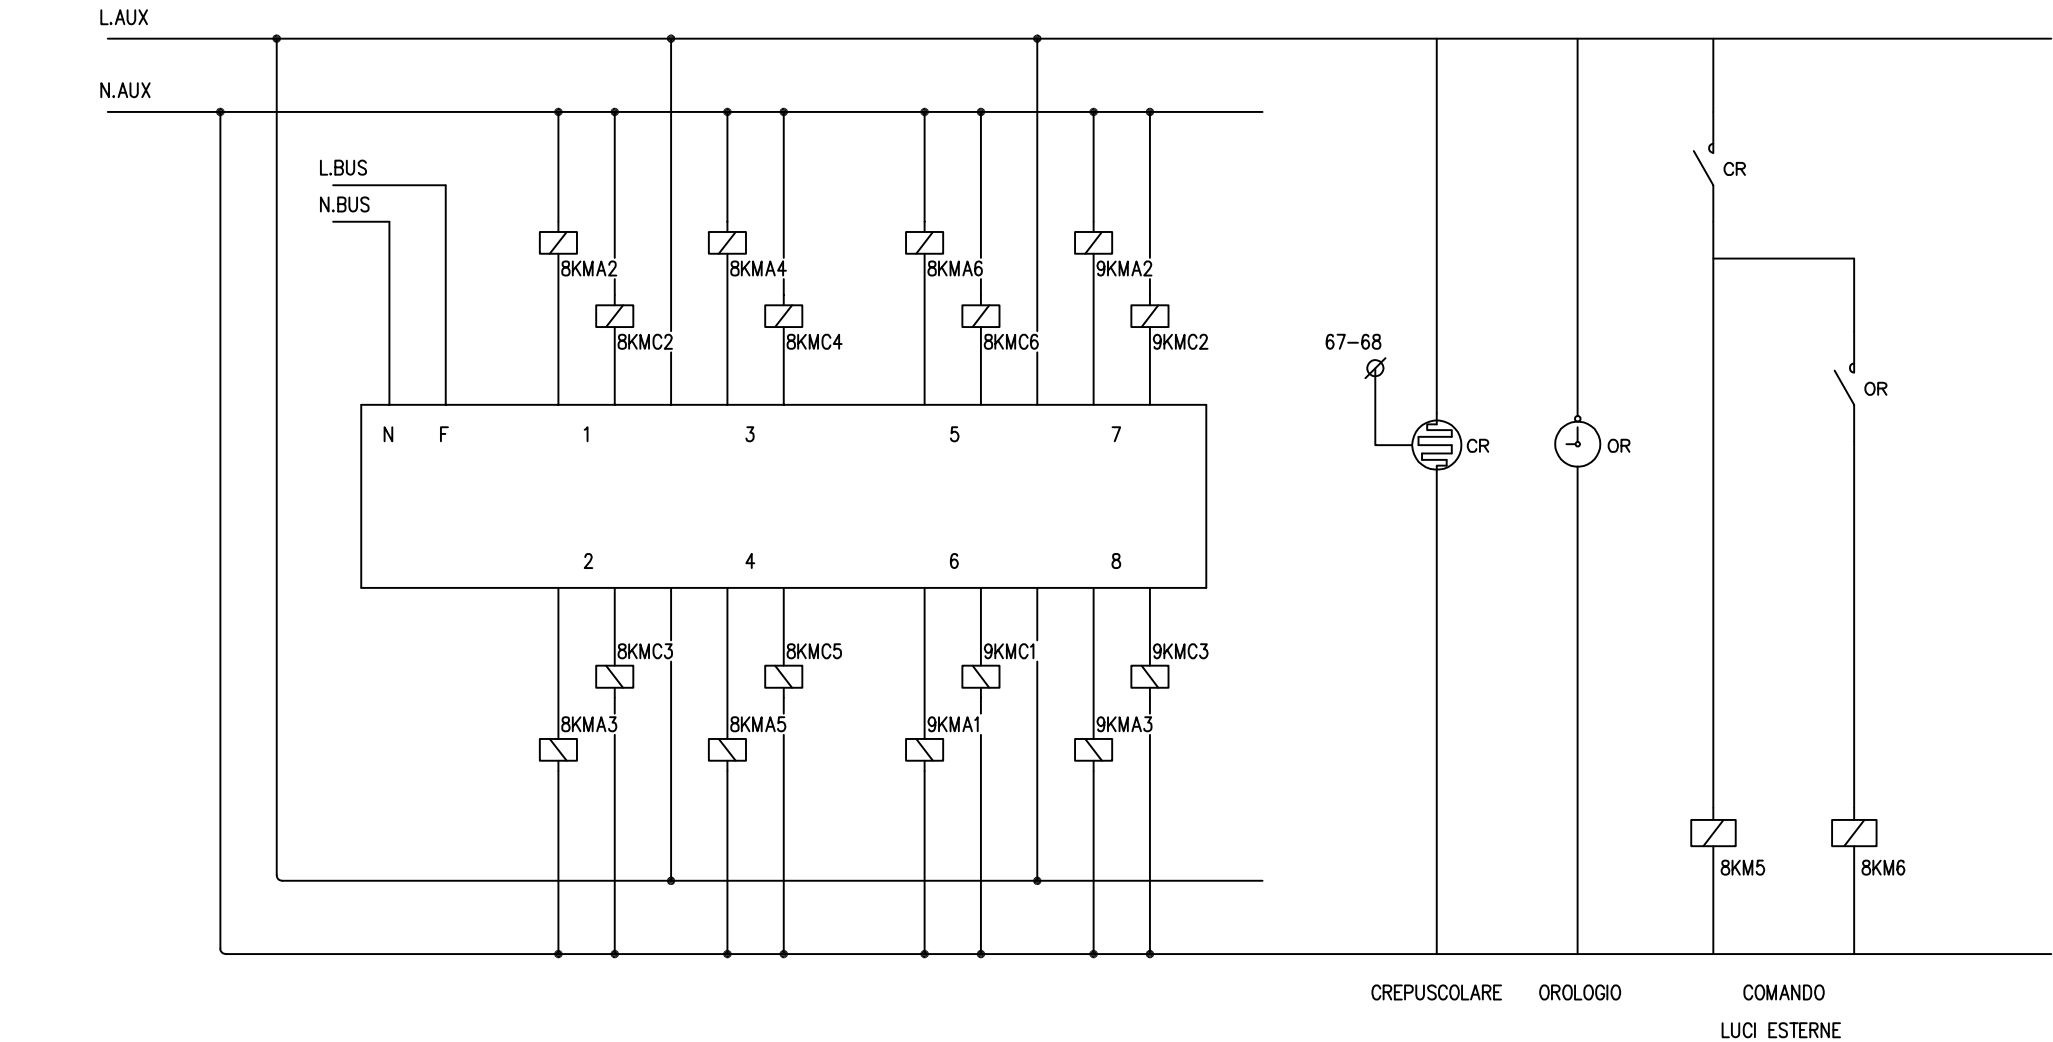

COMANDO FINESTRE MOTORIZZATE

	DATA: 24.04.2015	COMMITTENTE: ARCHIVIO DI VENEZIA VIA E.C. PERTINI MESTRE- VENEZIA	DESCRIZIONE/OGGETTO: SCHEMA QUADRO ELETTRICO DI CABINA Q-BT QUADRO N° EL 1302 MA 4621	Archivio	FG. N. 14	di FG. 14
	DIS.: M. S.			N° DIS.		FORMATO: A4
	AGG.: 29.04.2015					