



CITTA' DI VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Viabilità Mobilità Terraferma Musei
Servizio Musei E.B.A.
S. Marco 4136 - 30124 Venezia

C. I. 13336

R. U. P.: arch. Silvia Caniglia

OGGETTO **PROGETTO ESECUTIVO**

C.I. 13336 - 3.2.6 Cultura e Turismo - Sedi museali: manutenzione di salvaguardia per Ottenimento CPI (anno 2017)

TAVOLA	Interventi presso il Museo del Vetro, fondamenta Giustinian n. 8, Murano	SCALA 1:50
4		DATA 19 Marzo 2018

Responsabile del procedimento:
- arch. Silvia Caniglia



Progettisti:
- ing. Francesco Buonocore (coord. spec. VED402/005/29)
- arch. Ruggero Munari


(documento firmato digitalmente)


rev. 00
dicembre 2017


nome file:
CI_13336 - pr_Esec - TAV 4 - Interventi M&C.dwg


archivio:
C.I. 13336


LEGENDA


 IDRANTE ANTINCENDIO UNI 25 SU NASPO


 CONDOTTA IDRICA SOTTOTRACCIA DN 40/50 DA SCOLLEGARE SIGILLARE E LASCIARE IN SITO


 NUOVO TRATTO ASCENDENTE DI CONDOTTA IDRICA DN 50


 NUOVO TRATTO ASCENDENTE DI CONDOTTA IDRICA DN 50








 NUOVO TRATTO DI CONDOTTA IDRICA DN 50 A VISTA ANCORATA AL SOFFITTO

 NUOVO ELEMENTO DI COMPARTIMENTAZIONE VERTICALE NON INFERIORE A EI120

 ADEGUAMENTO ELEMENTO DI COMPARTIMENTAZIONE VERTICALE NON INFERIORE A REI/EI120

 NUOVA PORTA DI COMPARTIMENTAZIONE CON CARATTERISTICHE EI120

 SOLAIO DI CALPESTIO DA ADEGUARE ALLE PRESTAZIONI NON INFERIORI A REI120

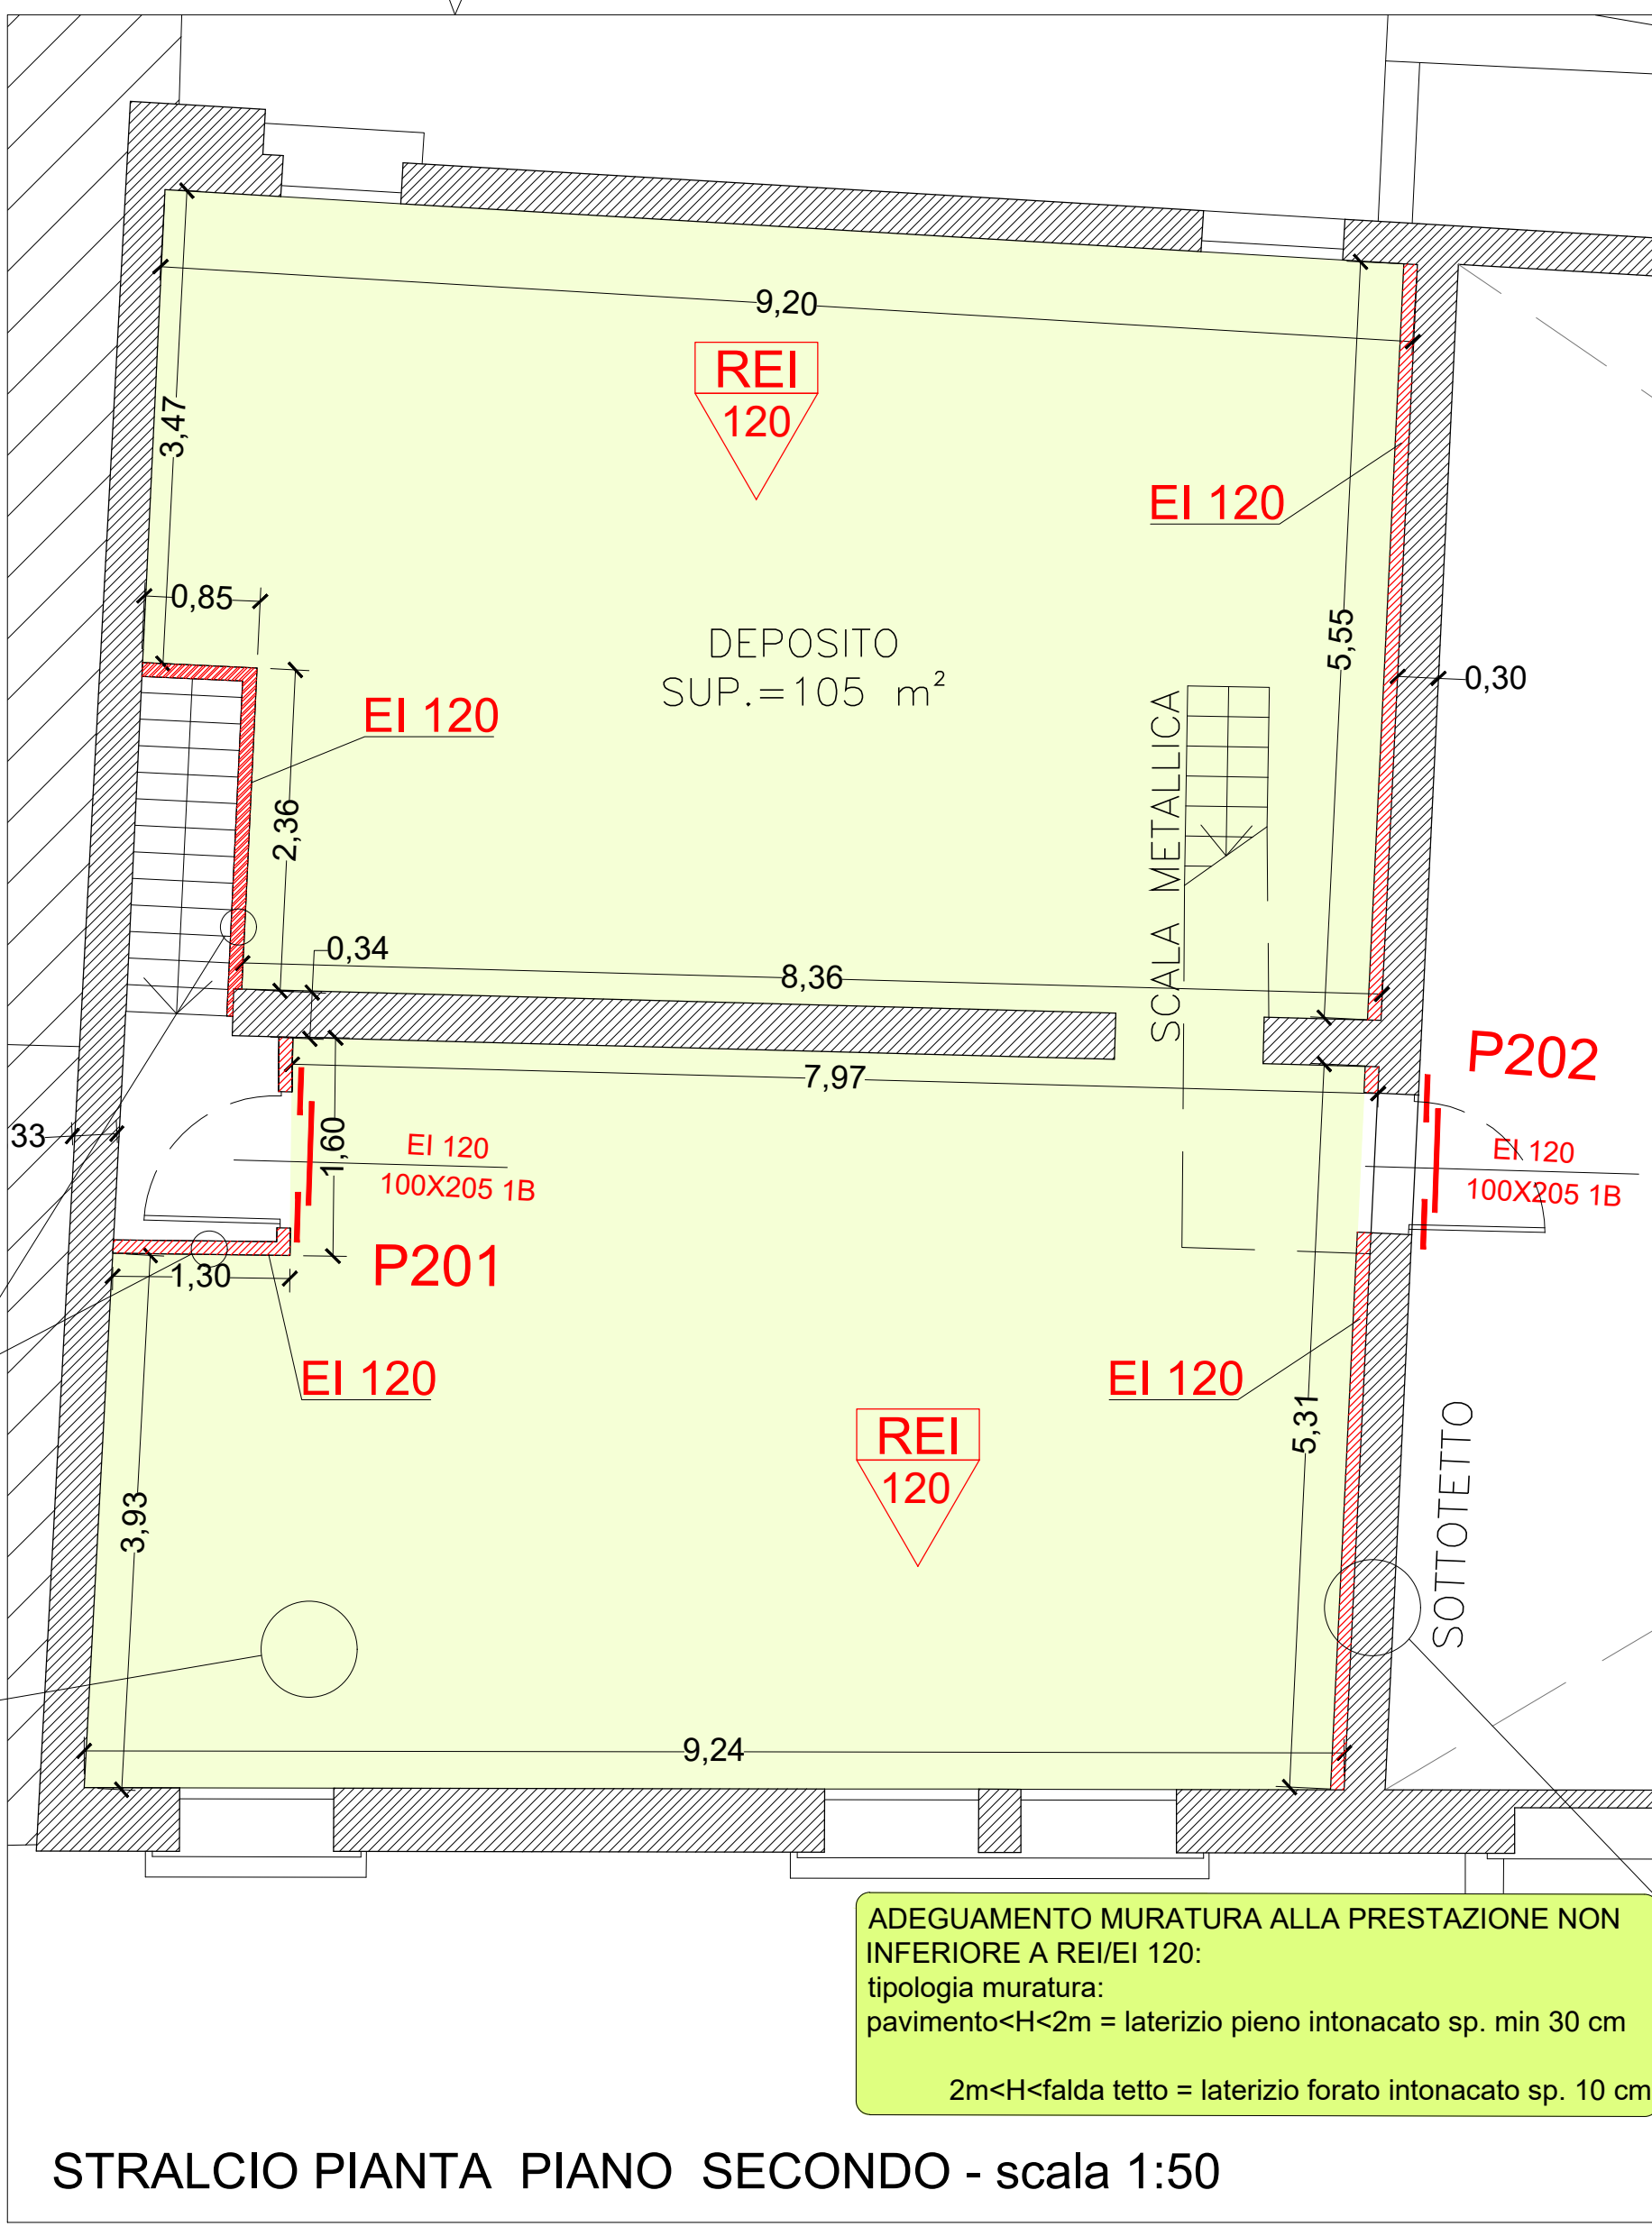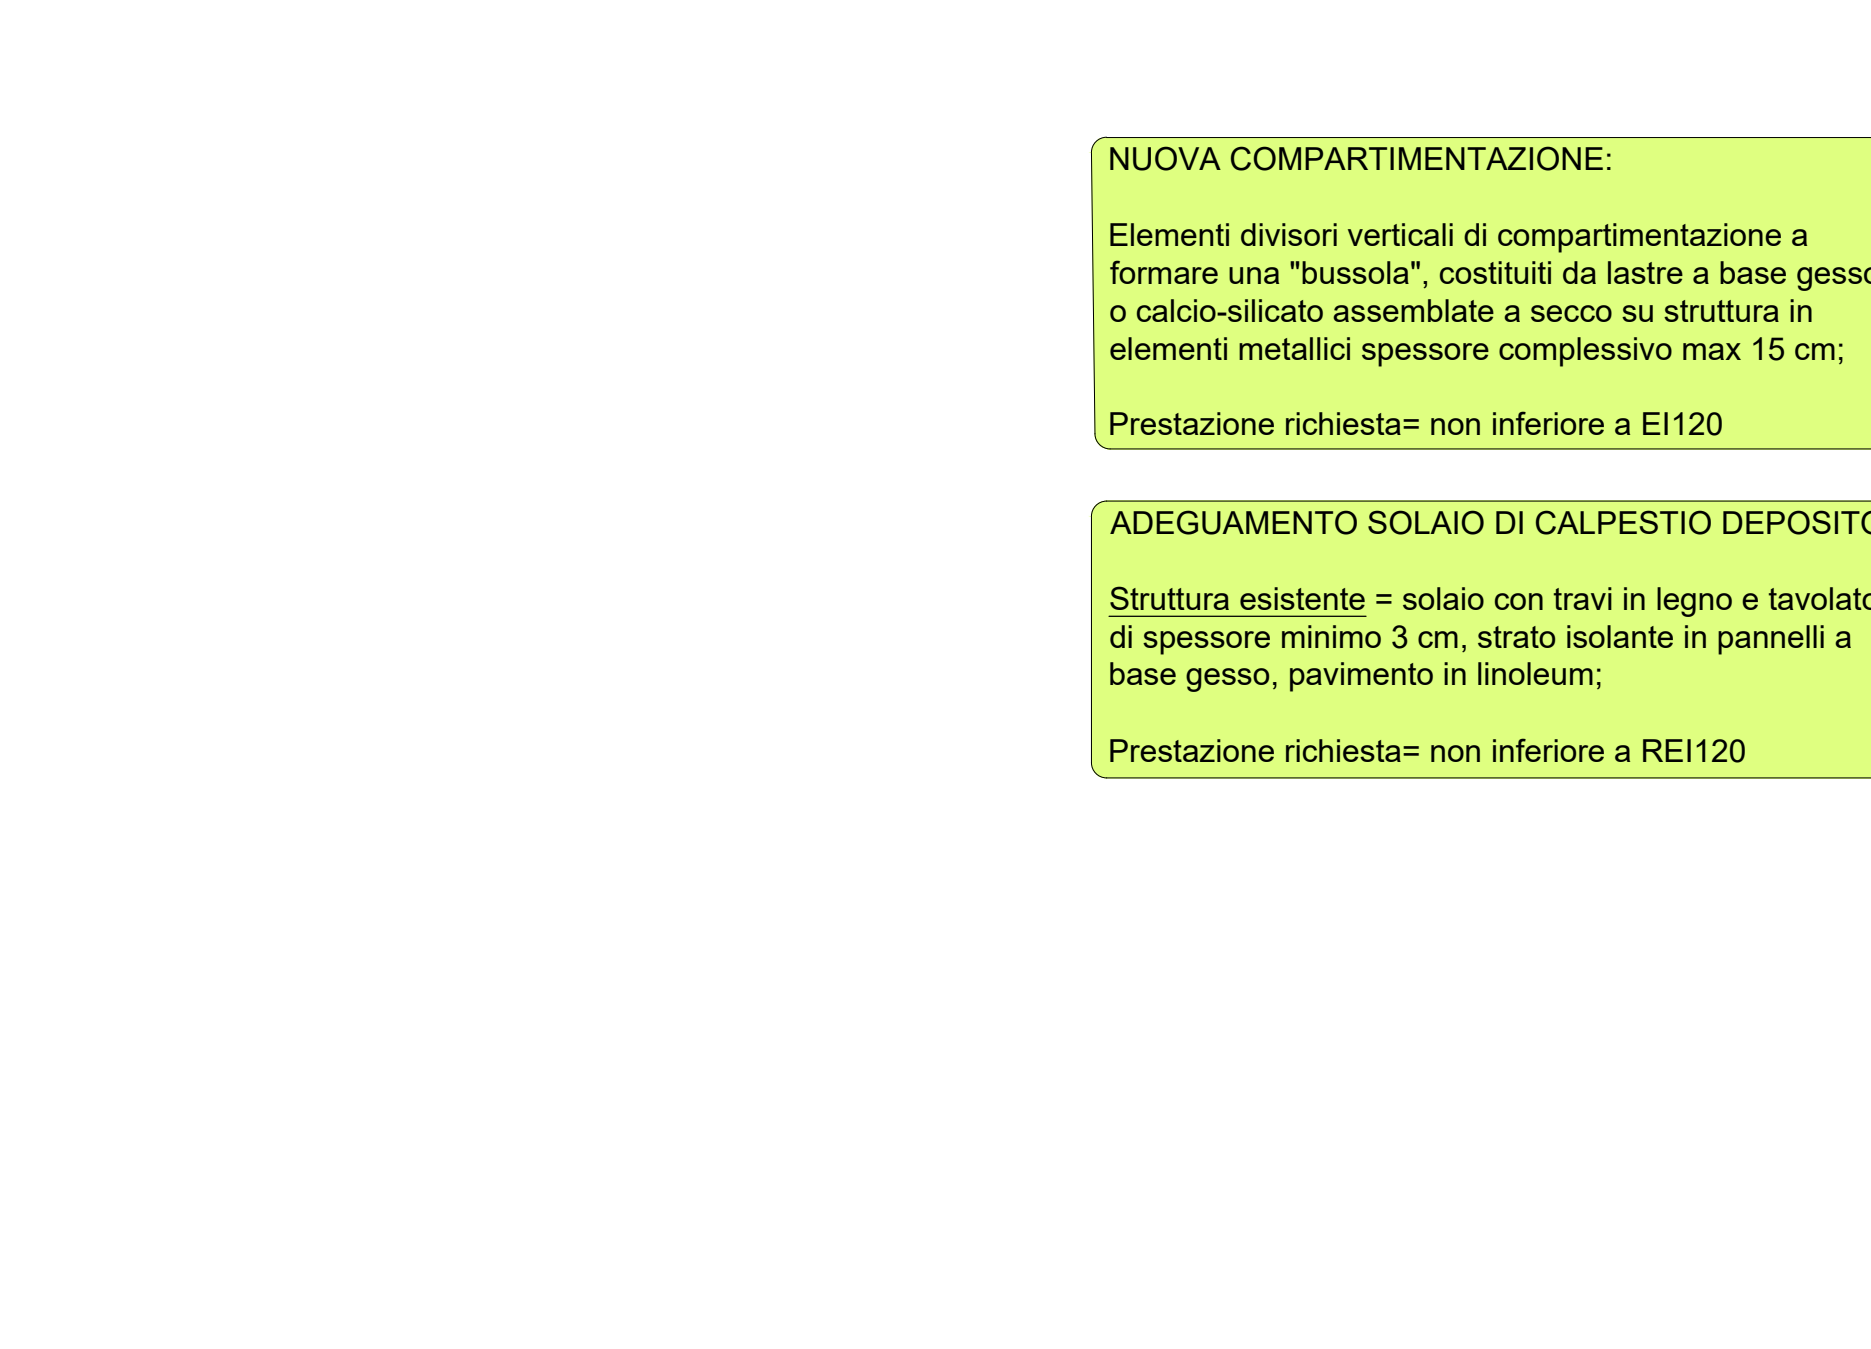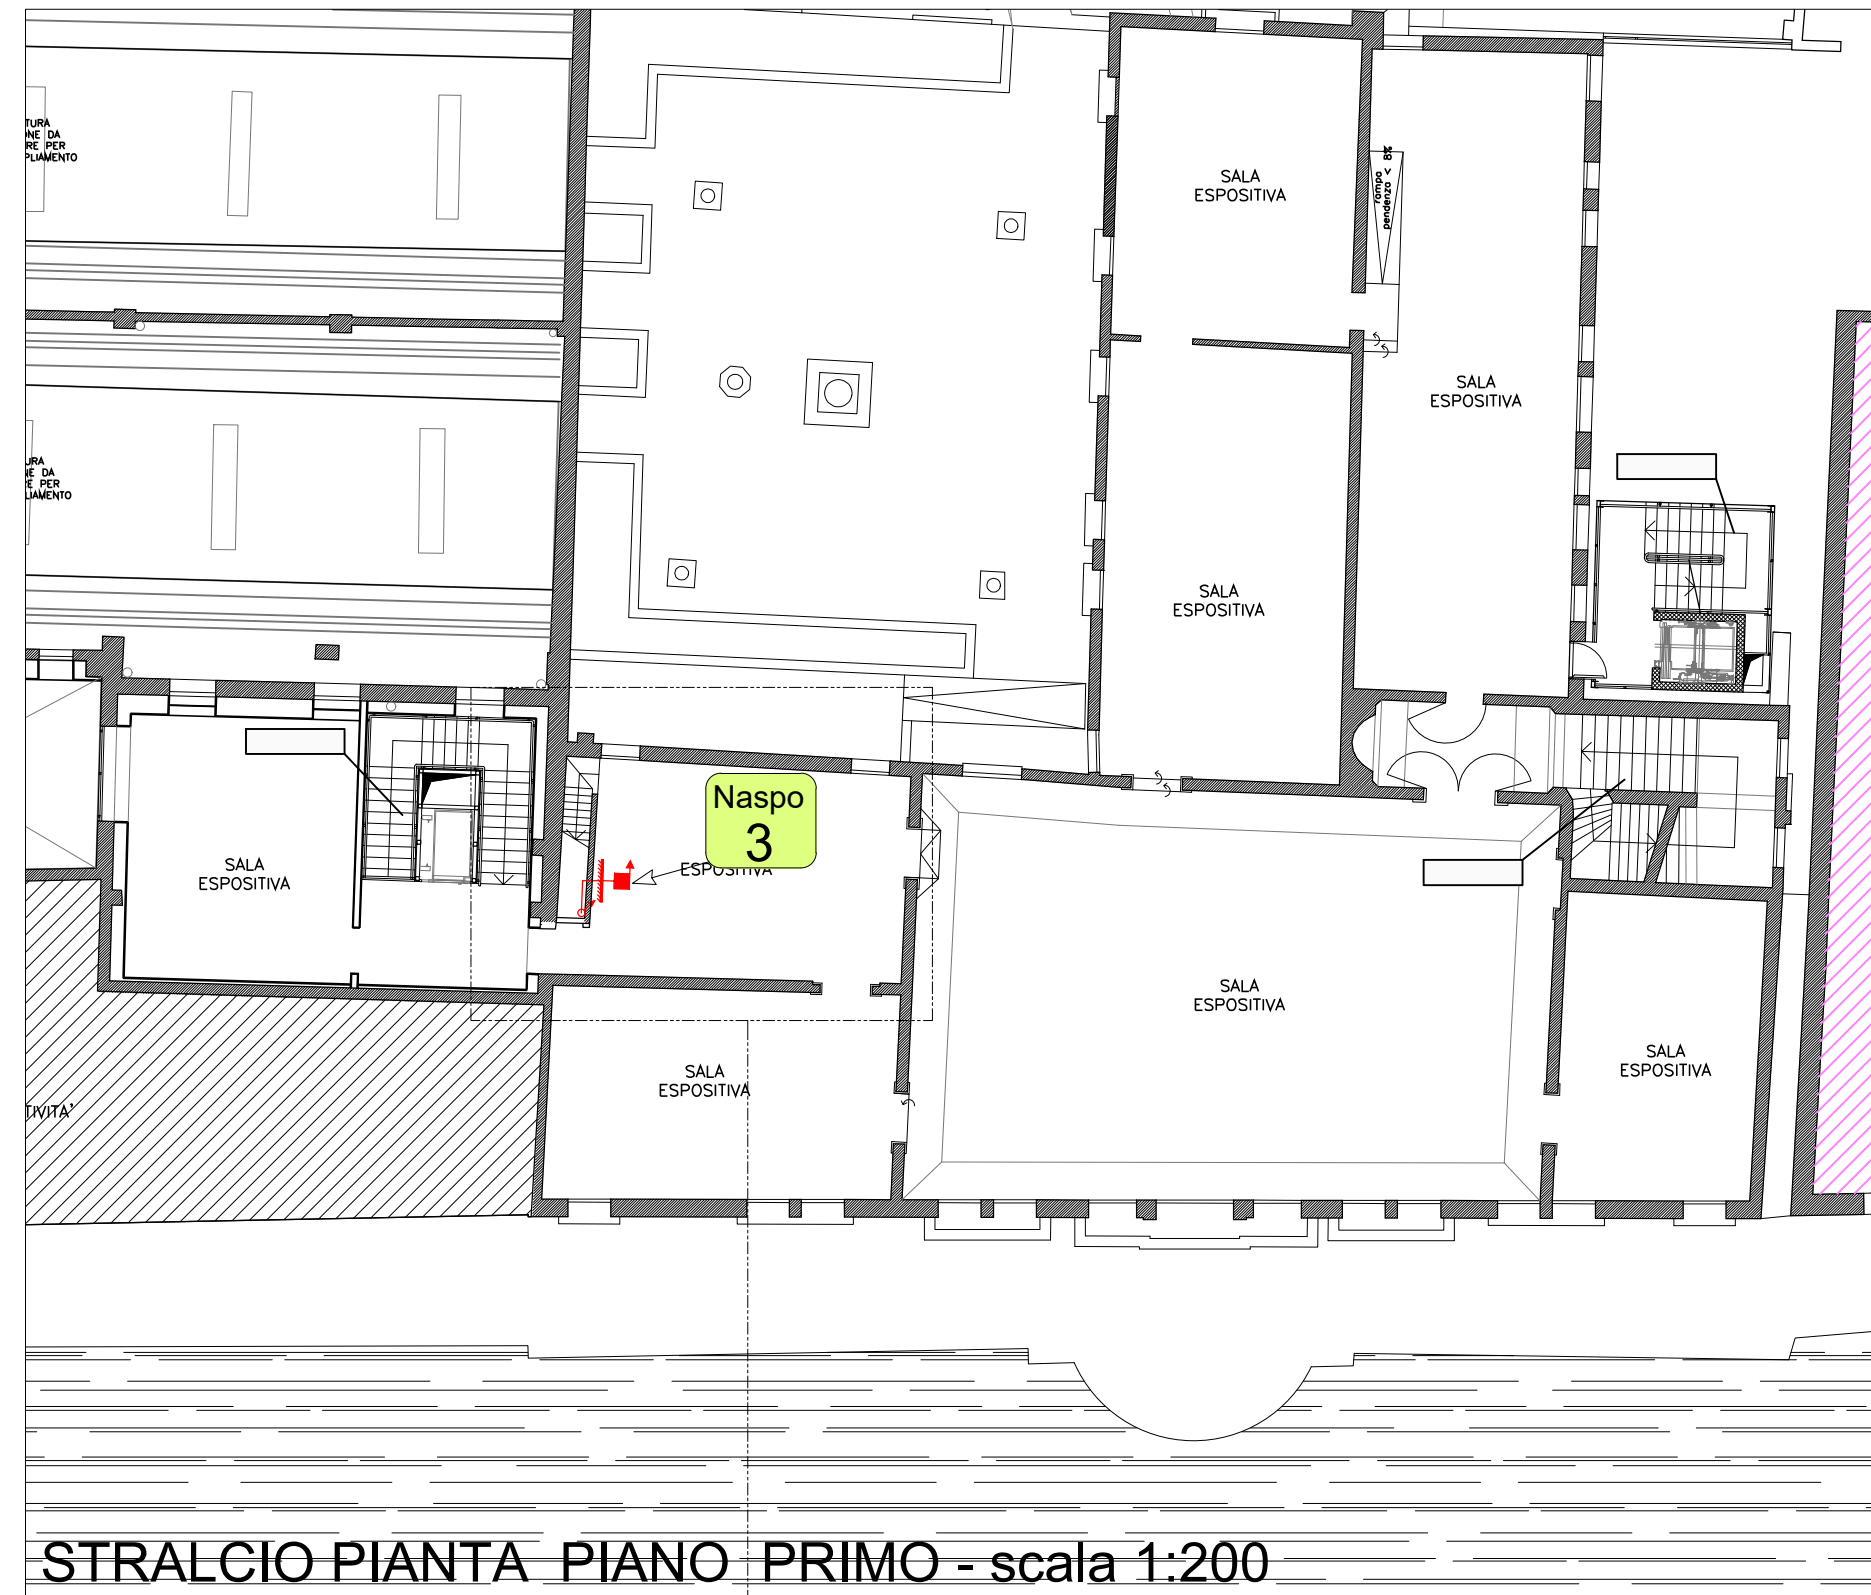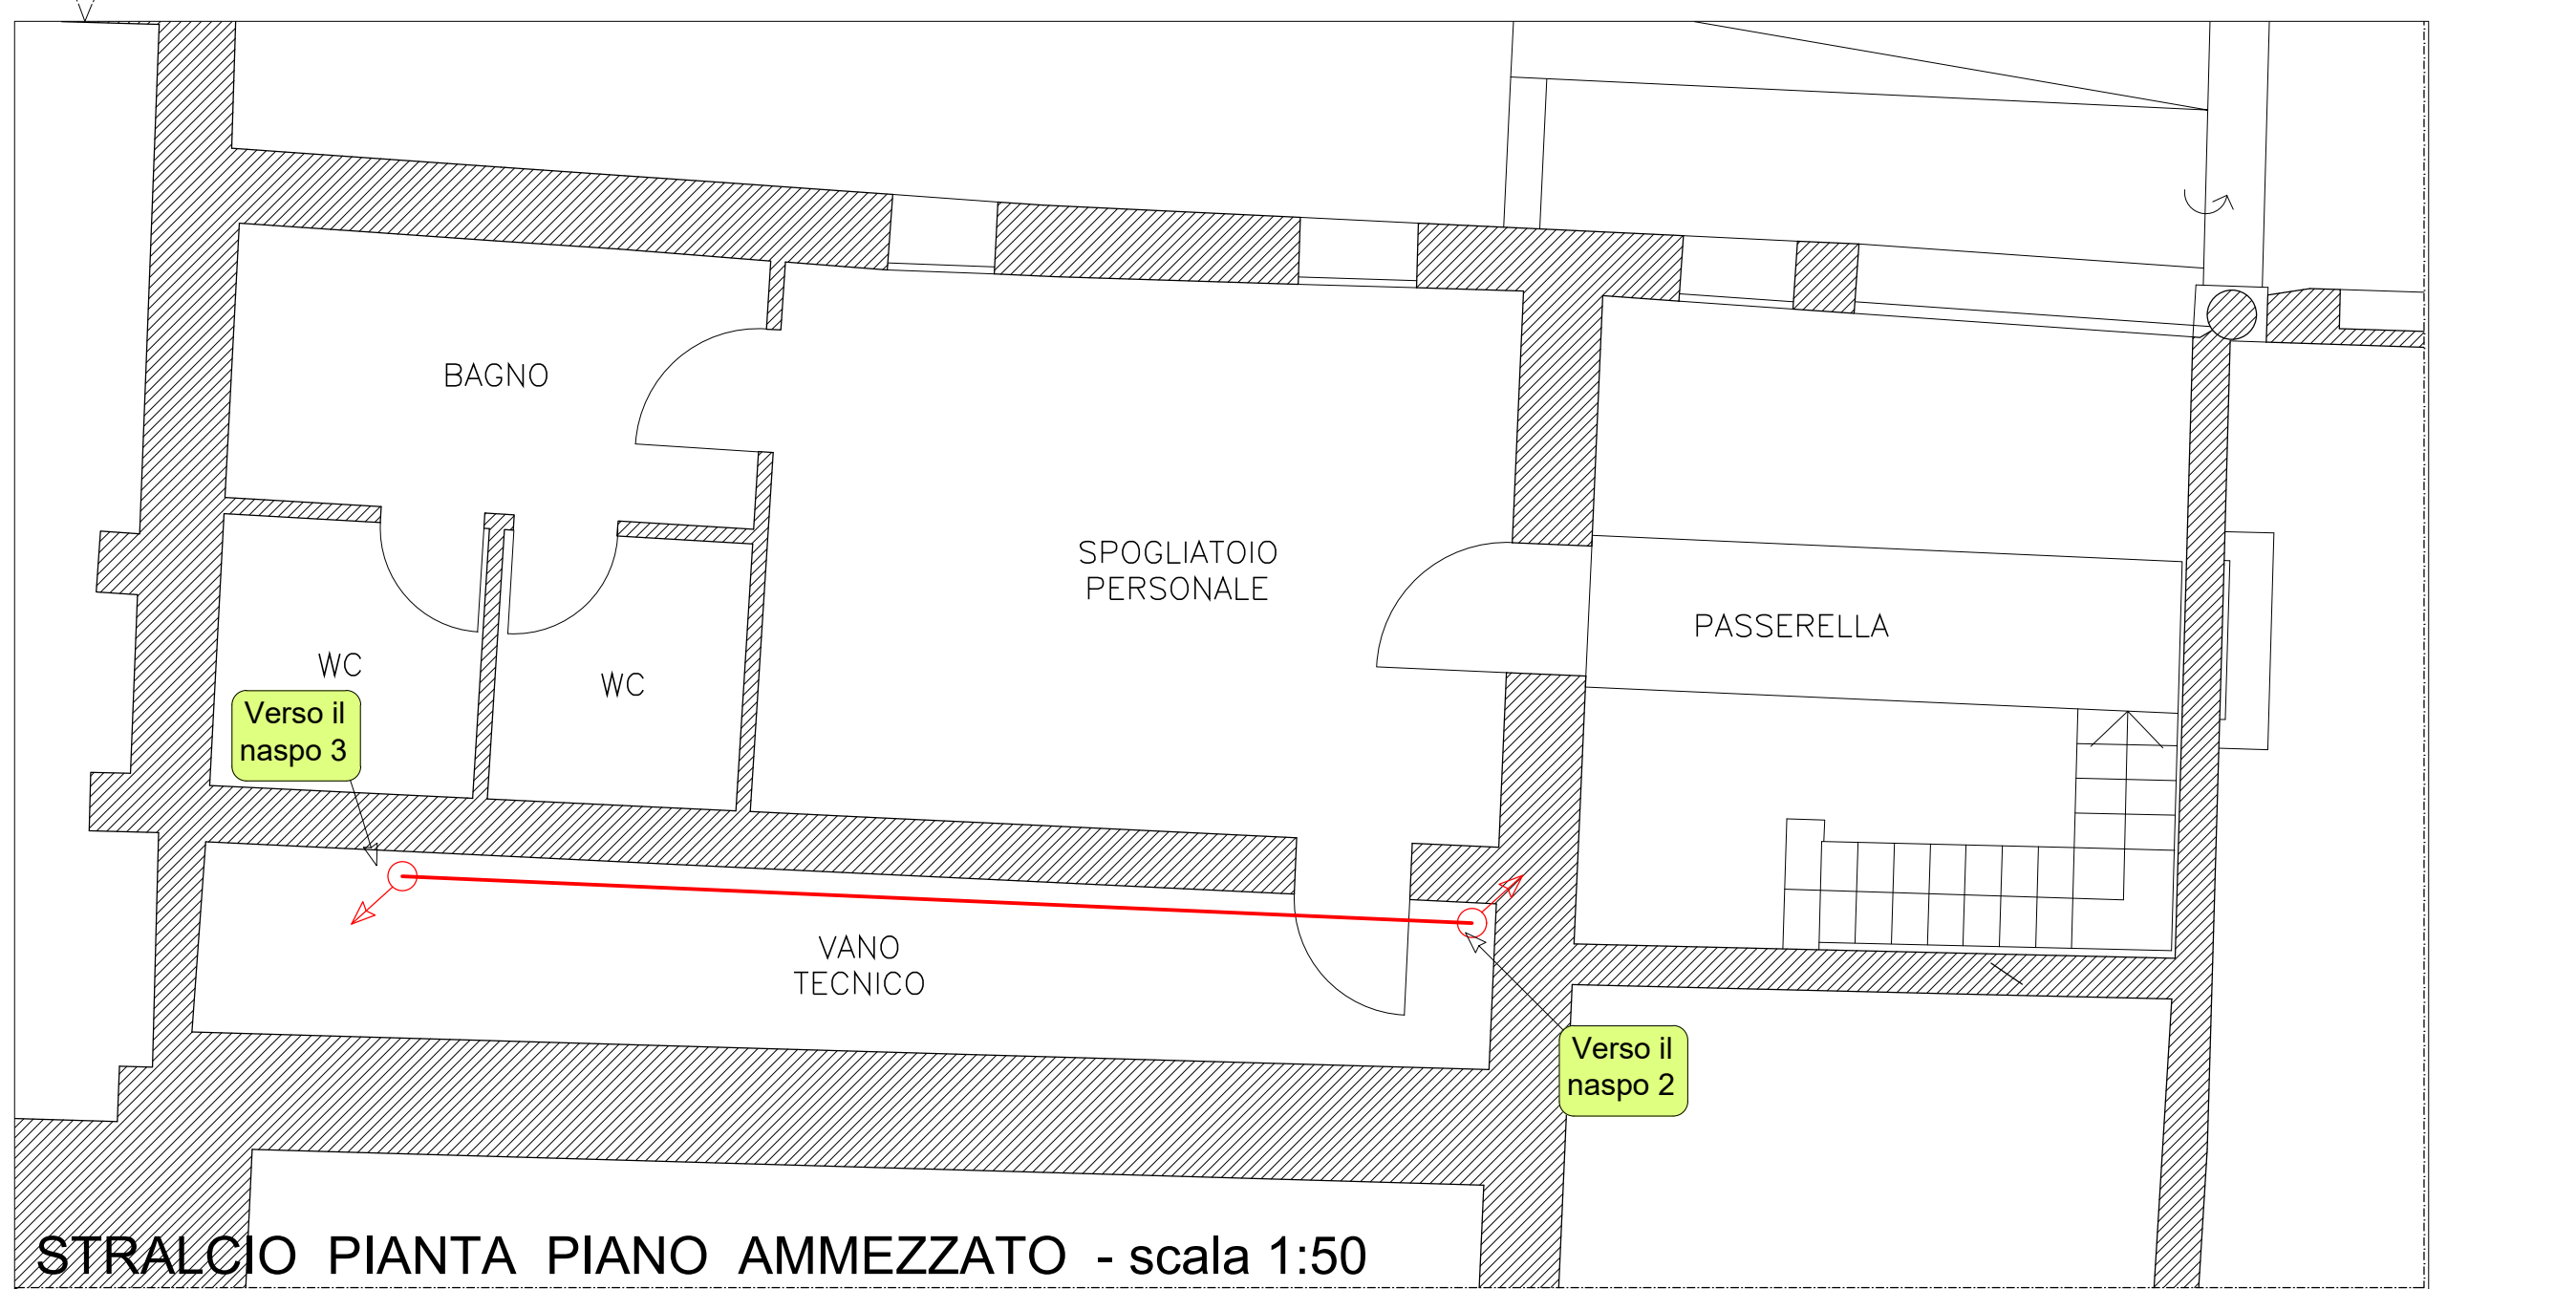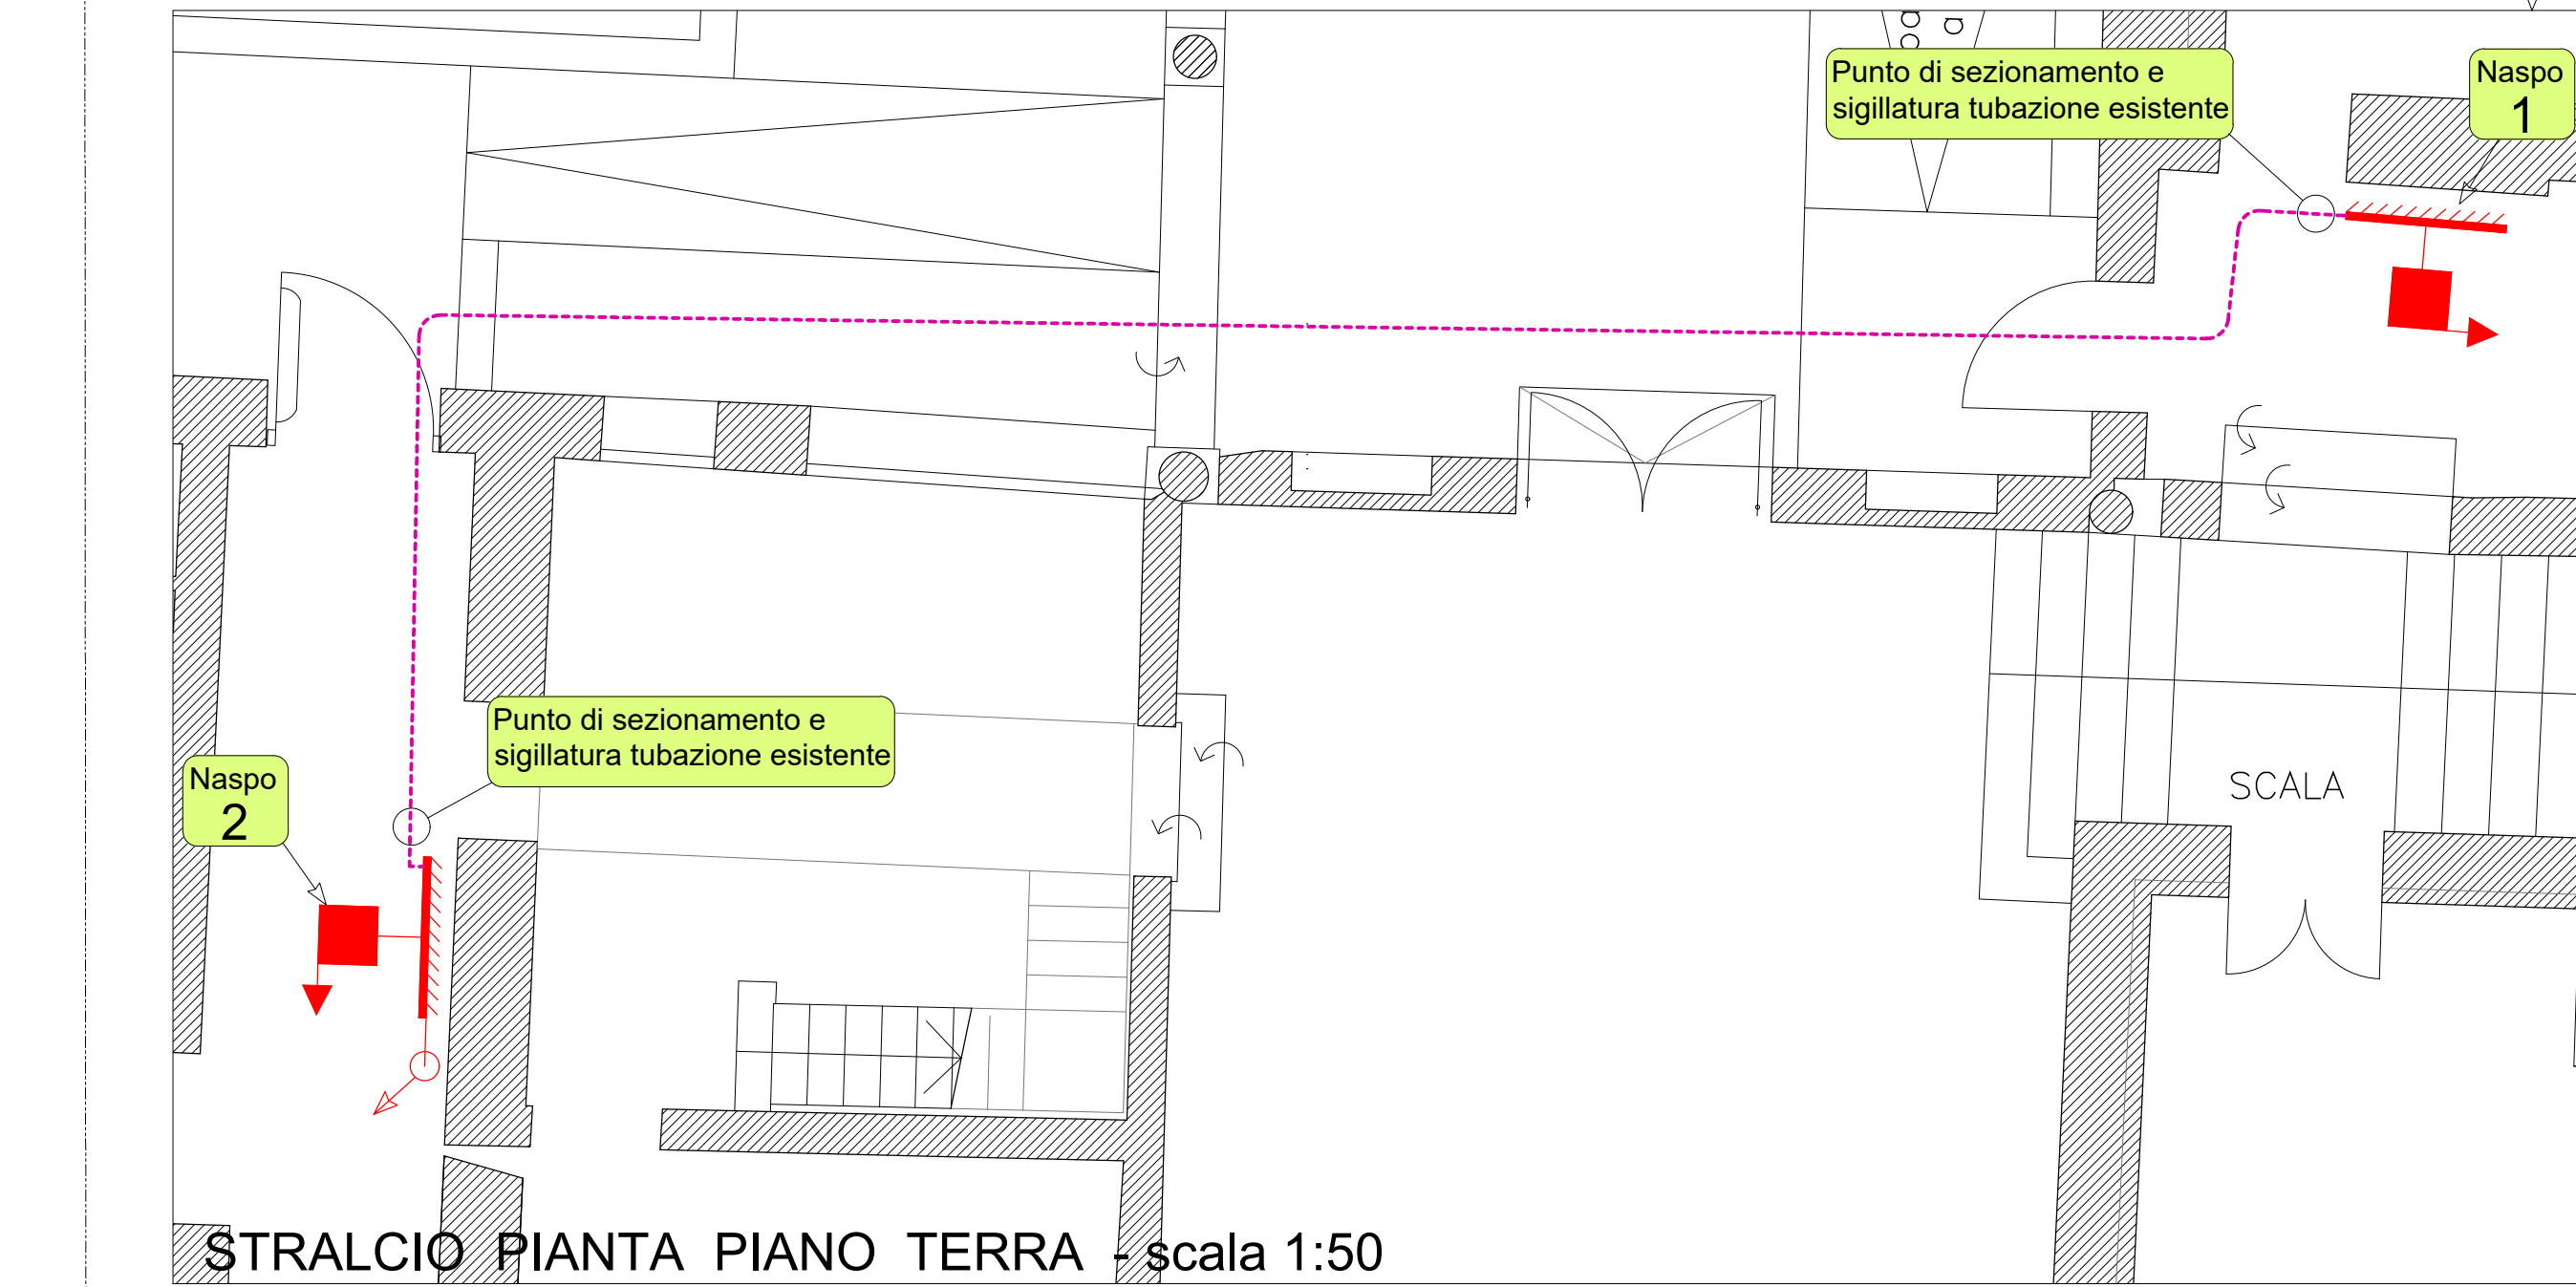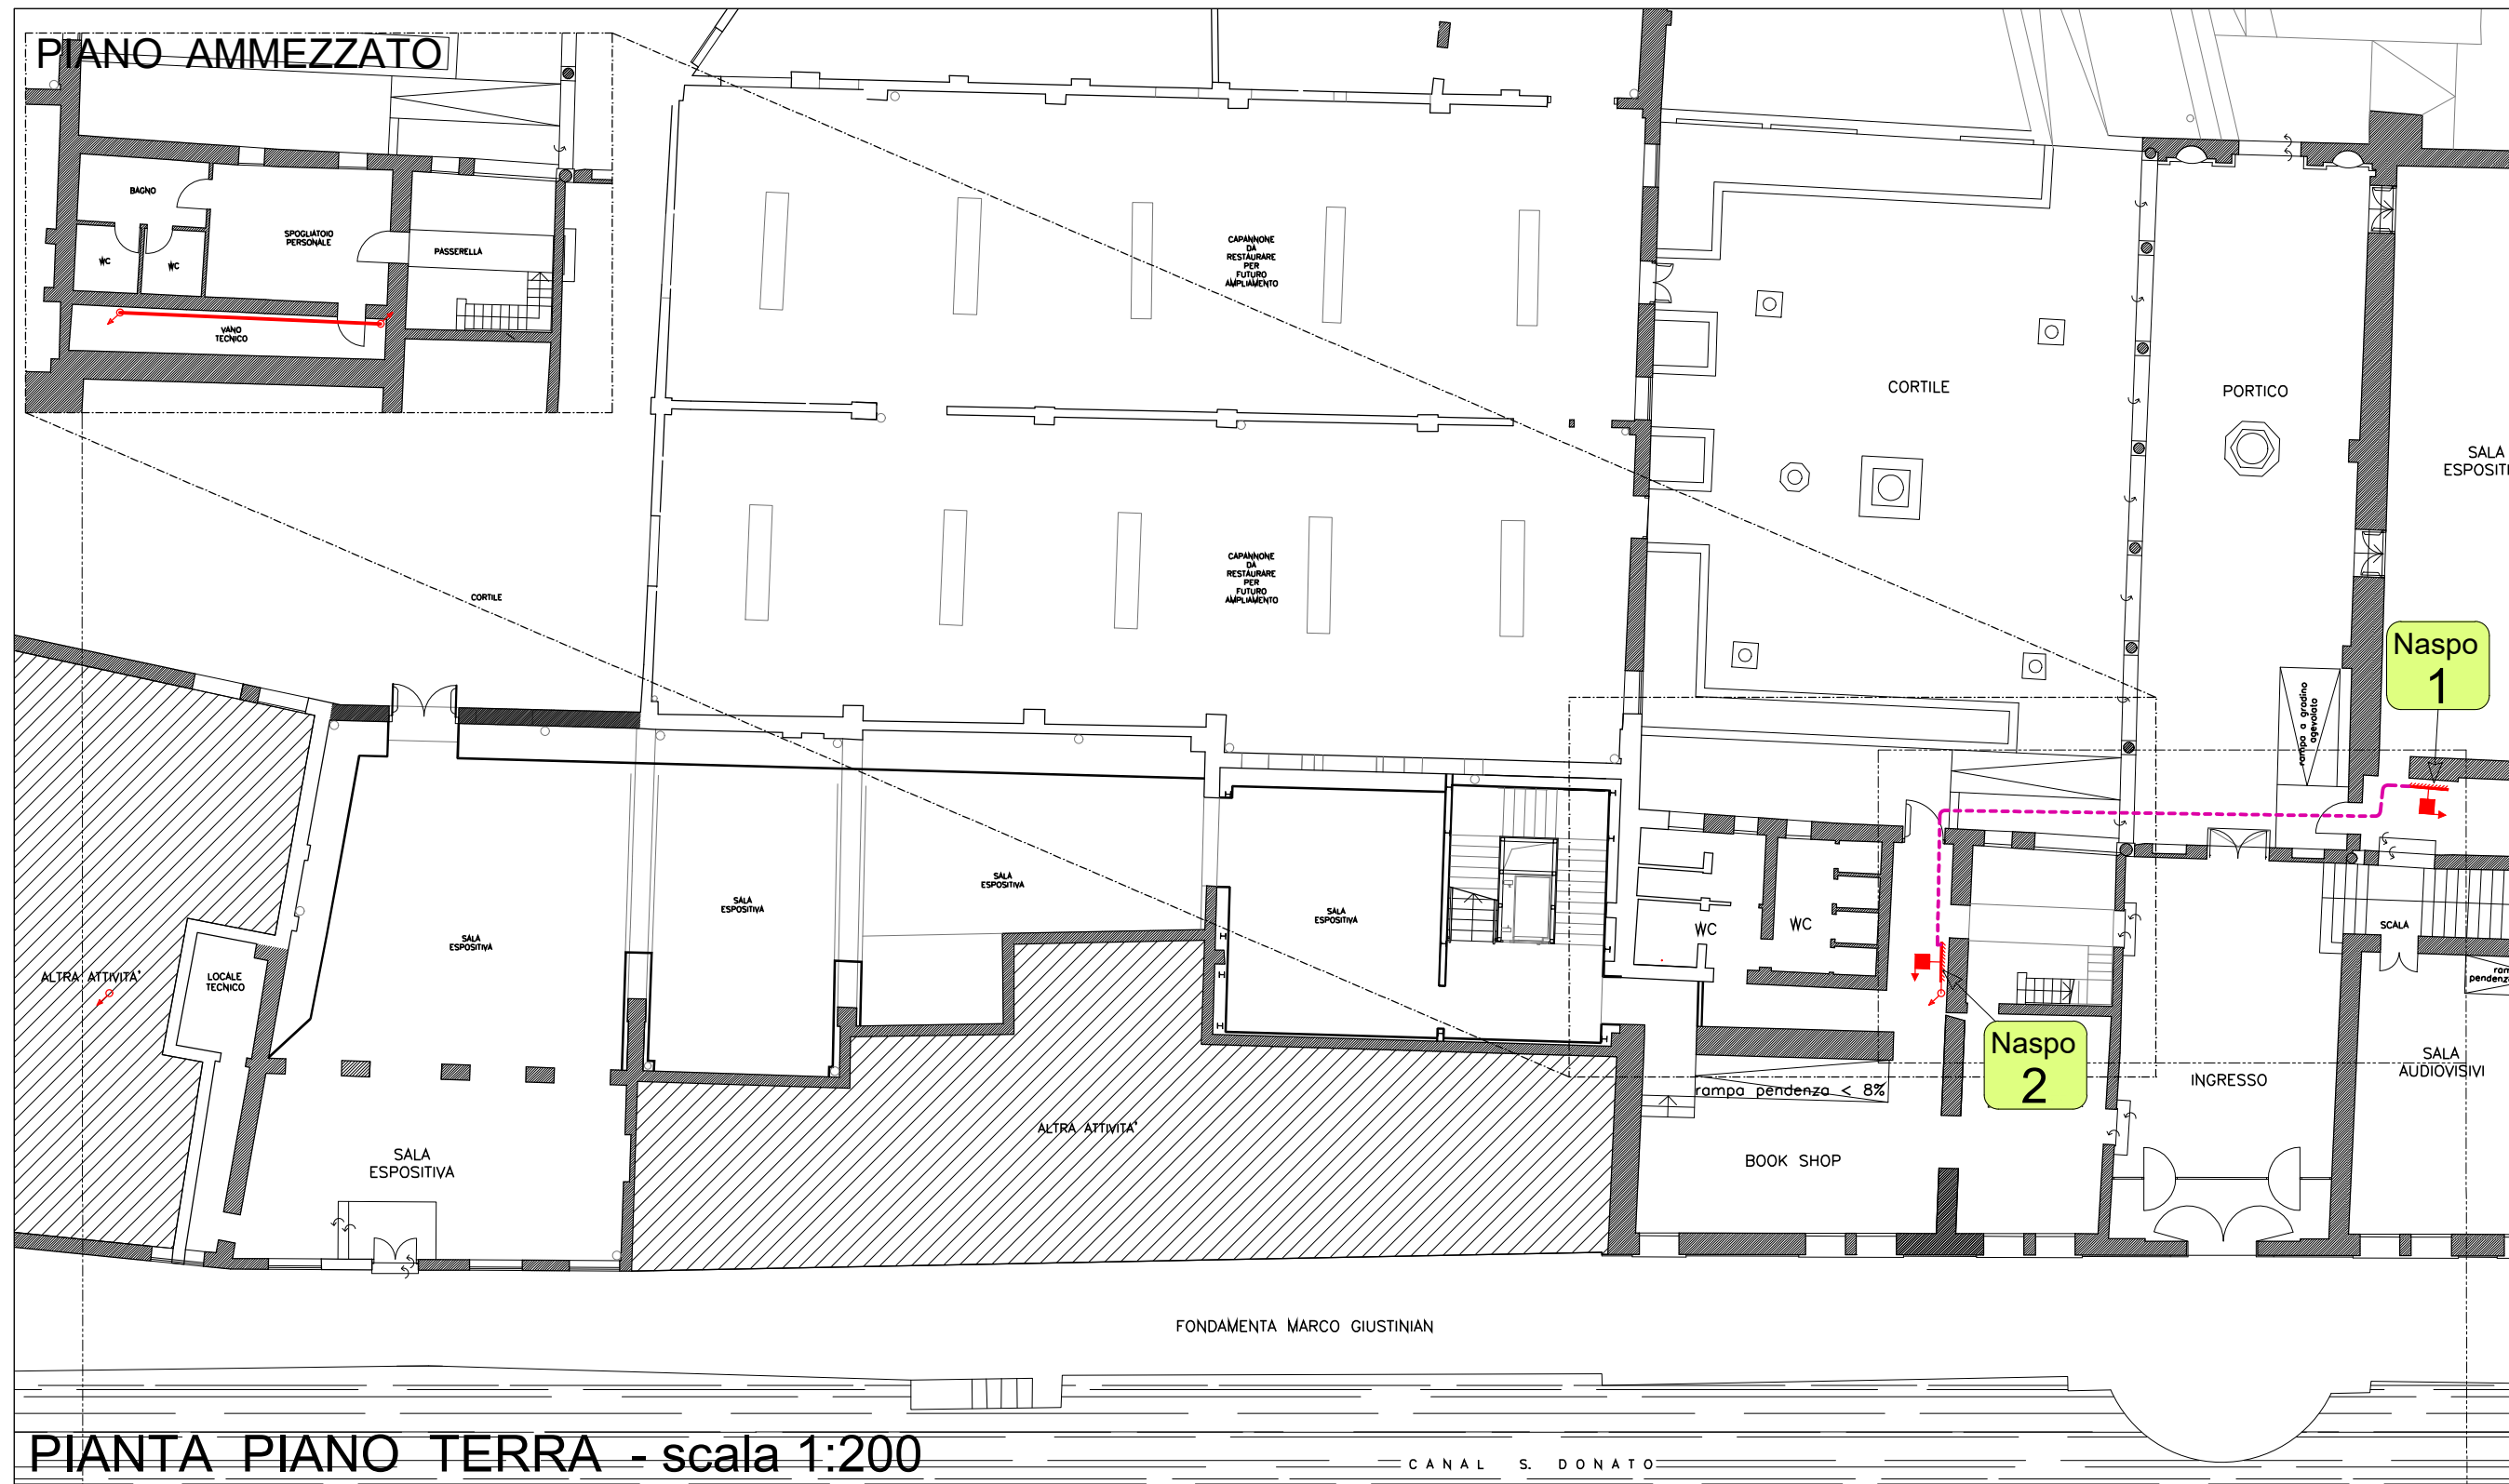

NUOVA COMPARTIMENTAZIONE:

Elementi divisori verticali di compartimentazione a formare una "bussola", costituiti da lastre a base gesso o calcio-silicato assemblate a secco su struttura in elementi metallici spessore complessivo max 15 cm;

Prestazione richiesta= non inferiore a EI120

ADEGUAMENTO SOLAIO DI CALPESTIO DEPOSITO:

Struttura esistente = solaio con travi in legno e tavolato di spessore minimo 3 cm, strato isolante in pannelli a base gesso, pavimento in linoleum;

Prestazione richiesta= non inferiore a REI120

ADEGUAMENTO MURATURA ALLA PRESTAZIONE NON INFERIORE A REI/EI 120:

tipologia muratura:
pavimento<H<2m = laterizio pieno intonacato sp. min 30 cm
2m<H<falda tetto = laterizio forato intonacato sp. 10 cm