


LEGENDA

- SOSTITUZIONE PUNTO LUCE ESISTENTE CON "AEC ITALO 1 SP5 STW 7030.100-3M" O EQUIVALENTE, FLUSSO 8150 lm, POTENZA 54,8 W
- NUOVO PUNTO LUCE "AEC ITALO 1 SP5 S05 7030.140-3M" O EQUIVALENTE, FLUSSO 10900 lm, POTENZA 76,7 W, LUNGHEZZA SBRACCIO 1,00m H=6m
- NUOVO PUNTO LUCE "AEC ITALO 1 SP5 S05 7030.180-3M" O EQUIVALENTE, FLUSSO 13560 lm, POTENZA 100,0 W, LUNGHEZZA SBRACCIO 1,00m H=6m
- NUOVO PALETTO SEGNAPECORSO TIPO "AEC 2.0 BOLLARD OF2H1 S05 3.3-1M SH" FLUSSO 980 lm, POTENZA 11,0 W, H=1,00m
- NUOVO PUNTO LUCE "AEC MOD 2.0 URBAN 250 OF2H1 S05 3.5-2M" FLUSSO 3430 lm, POTENZA 30,5 W, H=5,00m, ATTACCO TESTA-PALO
- PREDISPOSIZIONE OPERE CIVILI PER INSTALLAZIONE PUNTO LUCE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, FORNITURA E POSA PREVISTI IN ALTRO APPALTO
- PUNTO LUCE ESISTENTE MANTENUTO
- PUNTO LUCE ESISTENTE SPOSTATO
- PUNTO LUCE ESISTENTE RIMOSSO
- NUOVO QUADRO ELETTRICO ENTRO ARMADIO IN VETRORESINA
- CAVO (FG16R MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR - Sez. 4x1x16 mmq) DELLA LINEA ELETTRICA, INFILATO ALL'INTERNO DEL CORRUGATO
- CAVIDOTTO ESISTENTE MANTENUTO
- NUOVO POZZETTO 40x40 IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA



INQUADRAMENTO GENERALE

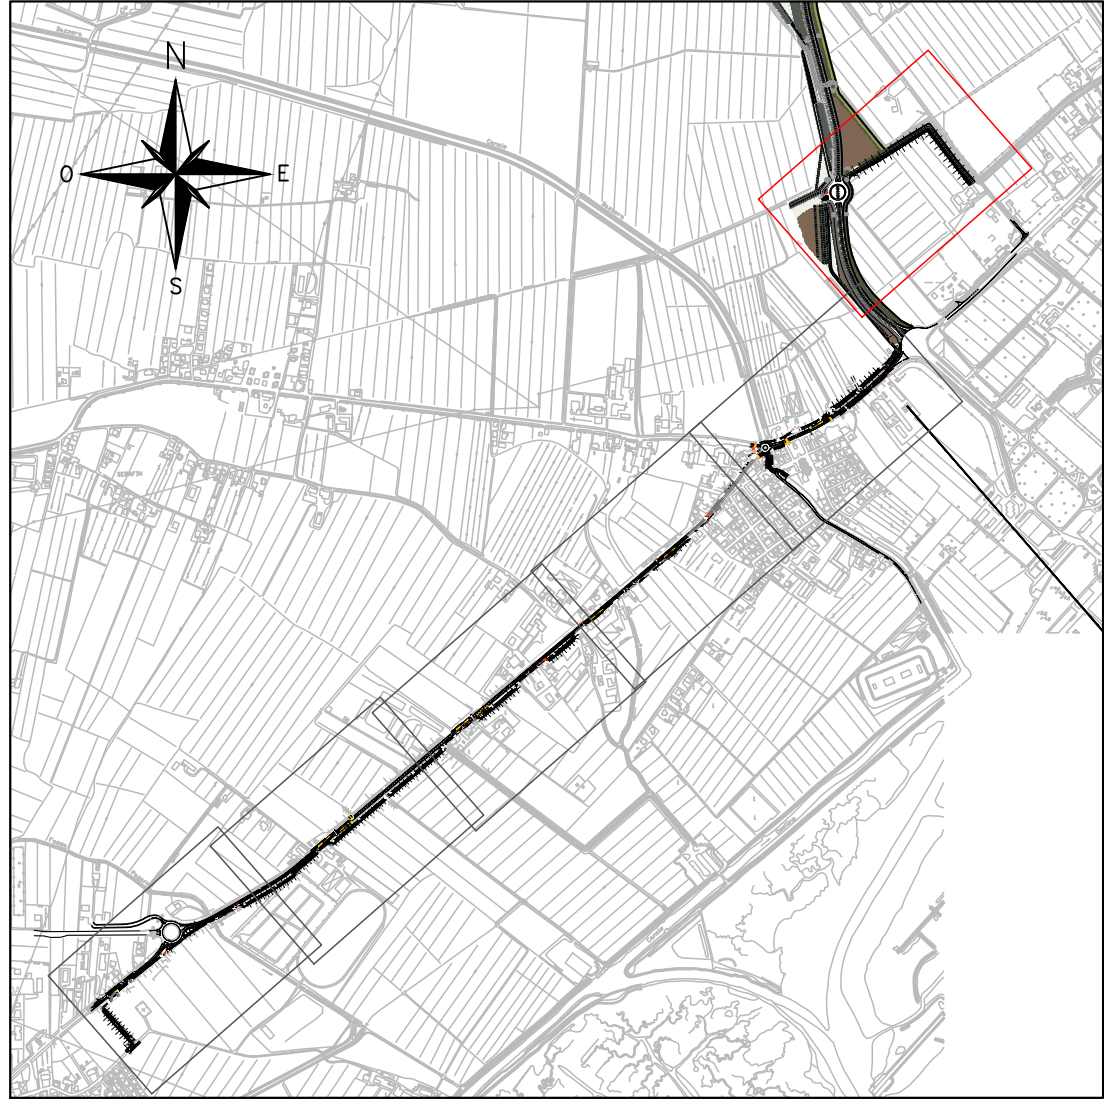

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile
Servizio Nuove Opere Mobilità Sostenibile

IL DIRETTORE: Ing. Simone Agrondi
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Arch. Cons. Alice Maniero
IL DIRIGENTE: Ing. Roberto Di Bussolo

PROGETTO: PN Metro Plus 21-27 - VE3.2.8.3.a_2 Intervento di "COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO" (c.i. 14823) CUP F71B20000160005

PROGETTO ESECUTIVO



TITOLO: IMPIANTI PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TAVOLA 6 DI 6

ELABORATO: 16F

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA
Rev. 01	Settembre 2024	Prima emissione				1:500

NOTE FILE: 00000001_plan_6_1.dwg